

Passivhaus-Nachweis



Objekt:	Passivhaus-Reihenendhaus		
Straße:	Beispielstr. 99		
PLZ/Ort:	99999	Beispielstadt	
Provinz/Land:	Beispielprovinz	DE-Deutschland	
Objekt-Typ:	Reihenhaus		
Klimatensatz:	DE-9999-PHPP-Standard		
Klimazone:	3: Kühl-gemäßigt	Standorthöhe:	-
Bauherrschaft:	Bauherrngemeinschaft Passivhaus		
Straße:	Beispielstr. 99		
PLZ/Ort:	99999	Beispielstadt	
Provinz/Land:	Beispielprovinz	DE-Deutschland	
Haustechnik:	Haustechnikbüro Beispiel		
Straße:	Beispielstr. 99		
PLZ/Ort:	99999	Beispielstadt	
Provinz/Land:	Beispielprovinz	DE-Deutschland	
Zertifizierung:	Passivhaus Institut		
Straße:	Rheinstr. 44/46		
PLZ/Ort:	64289	Darmstadt	
Provinz/Land:		DE-Deutschland	
Baujahr:	2016	Innentemperatur Winter [°C]:	20,0
Zahl WE:	1	Innentemp. Sommer [°C]:	25,0
Personenzahl:	2,9	Interne Wärmequellen (IWQ) Heizfall [W/m²]:	2,4
		spez. Kapazität [Wh/K pro m² EBF]:	204
		IWQ Kühlfall [W/m²]:	2,4
		Mechanische Kühlung:	

Gebäudekennwerte mit Bezug auf Energiebezugsfläche und Jahr

Kategorie	Parameter	Wert	Vergleich	Kriterien		Erfüllt? ²
				Kriterien	alternative Kriterien	
Heizen	Energiebezugsfläche m²	156,0				
	Heizwärmebedarf kWh/(m²a)	13	≤	15	-	ja
	Heizlast W/m²	10	≤	-	10	ja
Kühlen	Kühl- + Entfeuchtungsbedarf kWh/(m²a)	-	≤	-	-	-
	Kühllast W/m²	-	≤	-	-	-
	Übertemperaturhäufigkeit (> 25 °C) %	1	≤	10		ja
	Häufigkeit überhörter Feuchte (> 12 g/kg) %	0	≤	20		ja
Luftdichtheit	Drucktest-Luftwechsel n ₅₀ 1/h	0,2	≤	0,6		ja
Nicht erneuerbare Primärenergie (PE)	PE-Bedarf kWh/(m²a)	40	≤	-		-
Erneuerbare Primärenergie (PER)	PER-Bedarf kWh/(m²a)	32	≤	30	32	ja
	Erzeugung erneuerb. Energie (Bezug auf überbaute Fläche) kWh/(m²a)	125	≥	120	124	

² leeres Feld: Daten fehlen; '-': keine Anforderung

Ich bestätige, dass die hier angegebenen Werte nach dem Verfahren PHPP auf Basis der Kennwerte des Gebäudes ermittelt wurden. Die Berechnungen mit dem PHPP liegen diesem Nachweis bei.

Passivhaus Premium? **ja**
Unterschrift

Funktion: **2-Zertifizierer** Vorname: **Max** Nachname: **Mustermann**
Zertifikats-ID: **ID-12345** Ausgestellt am: **01.07.17** Ort: **Beispielstadt**

Klimadaten

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Klimadatenauswahl

Land: **DE-Deutschland**
 Region: **Alle**
 2-Sortierung: Nach ID
 Klimadatenatz: **DE-9999-PHPP-Standard**
 Klimazone: **3: Kühl-gemäßigt**

Angaben zur Höhe über NN
 Wetterstation: m
 Gebäudestandort: m

Ergebnisübersicht


Heizwärme	12,5	kWh/(m²a)
Heizlast	9,8	W/m²
Übertemperaturhäufigkeit	1,0	%
Kühlung sensibel	0,8	kWh/(m²a)
Kühlung latent	0,0	kWh/(m²a)
Kühllast	-	W/m²
PER-Bedarf	31,7	kWh/(m²a)

Daten für Heiz-Jahresverfahren

Heiz- / Kühlperiode	219	182	78	d/a
Heiz- / Kühlgradstunden	82	74	-15	kKh/a
Strahlung Nord	129	86	133	kWh/(m²a)
Strahlung Ost	212	136	211	kWh/(m²a)
Strahlung Süd	359	270	219	kWh/(m²a)
Strahlung West	221	146	208	kWh/(m²a)
Strahlung Horizontal	339	214	366	kWh/(m²a)

Daten aus Monatsbilanz

Heizung	12,5	Kühlung	-
Heizung	9,8	Kühlung	-
Heizung	1,0	Kühlung	-
Heizung	0,8	Kühlung	-
Heizung	0,0	Kühlung	-
Heizung	-	Kühlung	-
Heizung	31,7	Kühlung	-

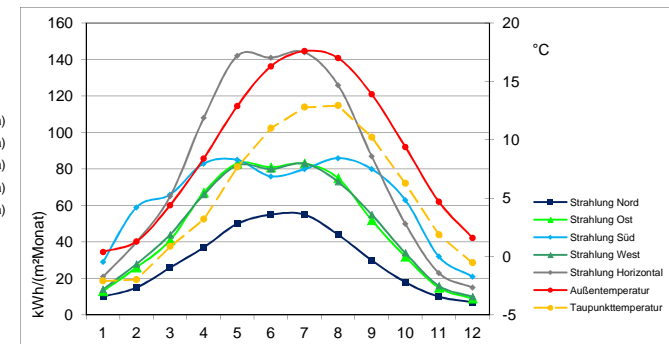

	Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Heizlast		Kühllast		PER Faktoren
	Tage	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	Wetter 1	Wetter 2	Wetter 1	Wetter 2	
DE-9999-PHPP-Standard	geogr. Breite °	51,3	geogr. Länge °	9,4	Höhe [m]		tägl. Temperaturschwankung Sommer [K]	11,7						Strahlung: [W/m²]		Strahlung: [W/m²]		
°C	Außentemperatur	0,4	1,3	4,4	8,4	12,9	16,3	17,6	17,0	13,9	9,4	4,7	1,6	-10,6	-1,2	24,0	24,0	1,30
kWh/(m²Monat)	Strahlung Nord	10	15	26	37	50	55	55	44	30	18	10	7	10	5	100	100	1,30
kWh/(m²Monat)	Strahlung Ost	13	26	41	67	83	81	83	75	52	32	15	9	30	5	180	180	1,80
kWh/(m²Monat)	Strahlung Süd	29	59	66	83	85	76	80	86	80	63	32	21	90	10	200	200	1,10
kWh/(m²Monat)	Strahlung West	14	28	44	66	82	80	83	73	55	34	16	10	35	5	180	180	1,15
kWh/(m²Monat)	Strahlung Horizontal	21	40	65	108	142	141	144	126	87	50	23	15	40	10	330	330	
°C	Taupunkttemperatur	-2,1	-2,0	0,9	3,2	7,7	11,0	12,8	12,9	10,2	6,3	1,9	-0,5			15,9	15,9	
°C	Himmelstemperatur	-9,7	-9,5	-5,4	-2,0	4,3	8,8	11,2	11,4	7,8	2,3	-3,9	-7,4			13,1	15,9	
°C	Bodentemperatur	10,0	9,6	9,7	11,2	12,2	13,3	14,2	14,7	14,6	13,1	12,0	10,9	9,6	9,6	14,7	14,7	
Kommentar:		Repräsentiert typische Verhältnisse in Mitteleuropa. Geeignet für eine standortunabhängige energetische Bewertung in Deutschland.																

Haushaltsstrom
 Warmwasser
 Heizung
 Kühlung
 Entfeuchtung

U-Werte der Bauteile

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Hilfsmittel ruhende Luftschichten -> (s. rechts)
 Keilförmige Schichten (Gefälledämmung) -> (s. rechts)
 unbeheizter Dachboden -> (s. rechts)

Bauteil Nr.	Bauteil-Bezeichnung				Innendämmung?
01ud	Außenwand				
Wärmeübergangswiderstand [m ² K/W]					
Ausrichtung des Bauteils	2-Wand	innen R _{si}	0,13		
Angrenzend an	1-Außenluft	außen R _{sa}	0,04		
Teilfläche 1	λ [W/(mK)]	Teilfläche 2 (optional)	λ [W/(mK)]	Teilfläche 3 (optional)	λ [W/(mK)]
Innenputz	0,350				
KS-Mauerwerk	1,100				
Polystyrol	0,040				
Außenputz	0,800				
Flächenanteil Teilfläche 1	100%	Flächenanteil Teilfläche 2		Flächenanteil Teilfläche 3	
U-Wert-Zuschlag		U-Wert:	0,138	W/(m ² K)	

Bauteil Nr.	Bauteil-Bezeichnung				Innendämmung?
02ud	Dach				
Wärmeübergangswiderstand [m ² K/W]					
Ausrichtung des Bauteils	1-Dach	innen R _{si}	0,10		
Angrenzend an	1-Außenluft	außen R _{sa}	0,04		
Teilfläche 1	λ [W/(mK)]	Teilfläche 2 (optional)	λ [W/(mK)]	Teilfläche 3 (optional)	λ [W/(mK)]
Holzwerkstoffpl.	0,130				
Einblas-Mineralwolle	0,040	Stegträger	0,374		
GK-Platte	0,700				
Flächenanteil Teilfläche 1	98%	Flächenanteil Teilfläche 2	2,0%	Flächenanteil Teilfläche 3	
U-Wert-Zuschlag		U-Wert:	0,108	W/(m ² K)	

Bauteil Nr.	Bauteil-Bezeichnung				Innendämmung?
03ud	Kellerdecke				
Wärmeübergangswiderstand [m ² K/W]					
Ausrichtung des Bauteils	3-Boden	innen R _{si}	0,17		
Angrenzend an	3-belüftet	außen R _{sa}	0,17		
Teilfläche 1	λ [W/(mK)]	Teilfläche 2 (optional)	λ [W/(mK)]	Teilfläche 3 (optional)	λ [W/(mK)]
Parkett	0,130				
Estrich	1,050				
Trittschalldämmung	0,040				
Betondecke	2,100				
Polystyrol	0,040				
Spachtelung	0,800				
Flächenanteil Teilfläche 1	100%	Flächenanteil Teilfläche 2		Flächenanteil Teilfläche 3	
U-Wert-Zuschlag		U-Wert:	0,131	W/(m ² K)	

Bauteil Nr.						Innendämmung?
04ud		Wohnungstrennwand				
Wärmeübergangswiderstand [m ² K/W]						
Ausrichtung des Bauteils		2-Wand		innen R _{si}		0,13
Angrenzend an		3-belüftet		außen R _{sa}		0,13
Teilfläche 1	λ [W/(mK)]	Teilfläche 2 (optional)	λ [W/(mK)]	Teilfläche 3 (optional)	λ [W/(mK)]	Dicke [mm]
Innenputz	0,350					15
KS-Mauerwerk	1,100					175
Dämmung	0,040					80
KS-Mauerwerk	1,100					175
Innenputz	0,350					15
Flächenanteil Teilfläche 1		Flächenanteil Teilfläche 2		Flächenanteil Teilfläche 3		Summe
90%		10,0%				46,0 cm
U-Wert-Zuschlag				U-Wert:		0,375 W/(m ² K)

Bauteil Nr.						Innendämmung?
05ud						
Wärmeübergangswiderstand [m ² K/W]						
Ausrichtung des Bauteils				innen R _{si}		
Angrenzend an				außen R _{sa}		
Teilfläche 1	λ [W/(mK)]	Teilfläche 2 (optional)	λ [W/(mK)]	Teilfläche 3 (optional)	λ [W/(mK)]	Dicke [mm]
Flächenanteil Teilfläche 1		Flächenanteil Teilfläche 2		Flächenanteil Teilfläche 3		Summe
100%						
U-Wert-Zuschlag				U-Wert:		

Bauteil Nr.						Innendämmung?
06ud						
Wärmeübergangswiderstand [m ² K/W]						
Ausrichtung des Bauteils				innen R _{si}		
Angrenzend an				außen R _{sa}		
Teilfläche 1	λ [W/(mK)]	Teilfläche 2 (optional)	λ [W/(mK)]	Teilfläche 3 (optional)	λ [W/(mK)]	Dicke [mm]
Flächenanteil Teilfläche 1		Flächenanteil Teilfläche 2		Flächenanteil Teilfläche 3		Summe
100%						
U-Wert-Zuschlag				U-Wert:		

Flächenermittlung

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Zusammenstellung					Bemerkung	Bauteil-Übersicht	U-Mittel-Wert [W/(m²K)]	Strahlungsgewinn Heizperiode [kWh/a] 6 Monate	Strahlungs-last Kühlperiode [kWh/a] 3 Monate
Temp.-zone	Flächengruppe	Gruppe Nr.	Fläche / Länge	Einheit					
	Energiebezugsfläche	1	156,00	m²	Energiebezugsfläche gemäß PHPP-Handbuch				
A	Fenster Nord	2	11,04	m²	Ergebnisse kommen aus dem Blatt "Fenster". Fensterflächen werden bei den Einzelflächen abgezogen, die im Blatt "Fenster" angegeben sind.	Fenster Nord	0,771	219	373
A	Fenster Ost	3	0,00	m²		Fenster Ost			
A	Fenster Süd	4	30,42	m²		Fenster Süd	0,779	1816	657
A	Fenster West	5	2,00	m²		Fenster West	0,795	59	101
A	Fenster horizontal	6	0,00	m²		Fenster horizontal			
A	Außentür	7	0,00	m²		Fläche der Außentür bitte selbst im entsprechenden Bauteil abziehen	Außentür		
A	Außenwand Außenluft	8	184,28	m²	Temperaturzone "A" ist Außenluft	Außenwand Außenluft	0,138	10	116
B	Außenwand Erdreich	9	0,00	m²	Temperaturzone "B" ist Erdreich	Außenwand Erdreich			
A	Dach/Decken Außenluft	10	83,41	m²		Dach/Decken Außenluft	0,108	-9	126
B	Bodenplatte/Kellerdecke	11	80,93	m²		Bodenplatte/Kellerdecke	0,131		
		12	0,00	m²	Temperaturzone "A", "B", "P" und "X" dürfen verwendet werden. NICHT "I"				
		13	0,00	m²	Temperaturzone "A", "B", "P" und "X" dürfen verwendet werden. NICHT "I"				
X		14	0,00	m²	Temperaturzone "X": Bitte Temperaturgewichtfaktor hier selbst eingeben (0 < f _t < 1):				
						Wärmebrücken - Übersicht	Ψ [W/(mK)]		
A	Wärmebrücken Außenluft	15	116,85	m	Einheit in lfm	Wärmebrücken Außenluft	-0,030		
P	Wärmebrücken Perimeter	16	0,00	m	Einheit in lfm; Temperaturzone "P" ist Perimeter (siehe Erdreichblatt)	Wärmebrücken Perimeter			
B	Wärmebrücken BP/KD	17	11,35	m	Einheit in lfm	Wärmebrücken BP/KD	0,061		
I	Bauteile zum Nachbarn	18	100,90	m²	kein Wärmeverlust, nur für die Heizlastauslegung berücksichtigen	Bauteile zum Nachbarn	0,375		
Summe thermische Hülle						Mittel thermische Hülle	0,194		

Flächeneingabe														zur Bauteilliste		2-Sortierung: NACH ID									
Fläche Nr.	Bauteil Bezeichnung	zu Gruppe Nr.	Zuordnung zu Gruppe	Anzahl	x (a [m]	x	b [m]	+	Eigene Ermittlung [m²]	-	eigener Abzug [m²]	-	Abzug Fenster [m²]) =	Fläche [m²]	Auswahl Bauteilaufbau / Bausystem	U-Wert [W/(m²K)]	Abweichung zur Nordrichtung	Neigung gegen die Horizontale	Orientierung	Abminderungsfaktor Verschattung	Absorption außen	Emissivität außen	
	Überbaute Fläche	0	Überbaute Fläche	1	x (7,13	x	11,35	+		-		-) =	80,9									
	Energiebezugsfläche	1	Energiebezugsfläche	1	x (x		+	156,00	-		-) =	156,0									
	Außentür	7	Außentür	1	x (x		+		-		-) =		Außentür								
1	Außenwand Süd	8	Außenwand Außenluft	1	x (7,13	x	10,31	+		-		-	30,4) =	43,1	01ud-Außenwand	0,138	180	90	Süd	0,90	0,60	0,90	
2	Außenwand Nord	8	Außenwand Außenluft	1	x (7,13	x	7,48	+		-		-	11,0) =	42,3	01ud-Außenwand	0,138	0	90	Nord	0,90	0,60	0,90	
3	Außenwand West	8	Außenwand Außenluft	1	x (11,35	x	8,89	+		-		-	2,0) =	98,9	01ud-Außenwand	0,138	270	90	West	0,90	0,60	0,90	
4	Dach	10	Dach/Decken Außenluft	1	x (7,13	x	11,70	+		-		-	0,0) =	83,4	02ud-Dach	0,108	0	14	Hor	1,00	0,90	0,90	
5	Kellerdecke	11	Bodenplatte/Kellerdecke	1	x (7,13	x	11,35	+		-		-	0,0) =	80,9	03ud-Kellerdecke	0,131	0	180	Hor				
6					x (x		+		-		-	0,0) =										
7	Trennwand	18	Bauteile zum Nachbarn	1	x (11,35	x	8,89	+		-		-	0,0) =	100,9	04ud-Wohnungstrennwand	0,375	90	90	Ost				
8					x (x		+		-		-	0,0) =										
9					x (x		+		-		-	0,0) =										
10					x (x		+		-		-	0,0) =										
11					x (x		+		-		-	0,0) =										
12					x (x		+		-		-	0,0) =										
13					x (x		+		-		-	0,0) =										
14					x (x		+		-		-	0,0) =										
15					x (x		+		-		-	0,0) =										
16					x (x		+		-		-	0,0) =										
17					x (x		+		-		-	0,0) =										
18					x (x		+		-		-	0,0) =										
19					x (x		+		-		-	0,0) =										
20					x (x		+		-		-	0,0) =										
21					x (x		+		-		-	0,0) =										
22					x (x		+		-		-	0,0) =										
23					x (x		+		-		-	0,0) =										
24					x (x		+		-		-	0,0) =										
25					x (x		+		-		-	0,0) =										
26					x (x		+		-		-	0,0) =										
27					x (x		+		-		-	0,0) =										
28					x (x		+		-		-	0,0) =										
29					x (x		+		-		-	0,0) =										
30					x (x		+		-		-	0,0) =										
31					x (x		+		-		-	0,0) =										

Flächenermittlung

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Zusammenstellung						Bauteil-Übersicht	U-Mittel-Wert [W/(m ² K)]	Strahlungsgewinn Heizperiode [kWh/a] 6 Monate
Temp.-zone	Flächengruppe	Gruppe Nr.	Fläche / Länge	Einheit	Bemerkung			
	Energiebezugsfläche	1	156,00	m ²	Energiebezugsfläche gemäß PHPP-Handbuch			
A	Fenster Nord	2	11,04	m ²	Ergebnisse kommen aus dem Blatt "Fenster". Fensterflächen werden bei den Einzelflächen abgezogen, die im Blatt "Fenster" angegeben sind.	Fenster Nord	0,771	219
A	Fenster Ost	3	0,00	m ²		Fenster Ost		
A	Fenster Süd	4	30,42	m ²		Fenster Süd	0,779	1816
A	Fenster West	5	2,00	m ²		Fenster West	0,795	59
A	Fenster horizontal	6	0,00	m ²		Fenster horizontal		
A	Außentür	7	0,00	m ²		Fläche der Außentür bitte selbst im entsprechenden Bauteil abziehen	Außentür	
A	Außenwand Außenluft	8	184,28	m ²	Temperaturzone "A" ist Außenluft	Außenwand Außenluft	0,138	10
B	Außenwand Erdreich	9	0,00	m ²	Temperaturzone "B" ist Erdreich	Außenwand Erdreich		
A	Dach/Decken Außenluft	10	83,41	m ²		Dach/Decken Außenluft	0,108	-9
B	Bodenplatte/Kellerdecke	11	80,93	m ²		Bodenplatte/Kellerdecke	0,131	
		12	0,00	m ²	Temperaturzone "A", "B", "P" und "X" dürfen verwendet werden. NICHT "I"			
		13	0,00	m ²	Temperaturzone "A", "B", "P" und "X" dürfen verwendet werden. NICHT "I"			
X		14	0,00	m ²	Temperaturzone "X": Bitte Temperaturgewichtfaktor hier selbst eingeben (0 < f _t < 1):			
						Wärmebrücken - Übersicht	Ψ [W/(mK)]	
A	Wärmebrücken Außenluft	15	116,85	m	Einheit in lfm	Wärmebrücken Außenluft	-0,030	
P	Wärmebrücken Perimeter	16	0,00	m	Einheit in lfm; Temperaturzone "P" ist Perimeter (siehe Erdreichblatt)	Wärmebrücken Perimeter		
B	Wärmebrücken BP/KD	17	11,35	m	Einheit in lfm	Wärmebrücken BP/KD	0,061	
I	Bauteile zum Nachbarn	18	100,90	m ²	kein Wärmeverlust, nur für die Heizlastauslegung berücksichtigen	Bauteile zum Nachbarn	0,375	
Summe thermische Hülle						Mittel thermische Hülle	0,194	

zur Bauteilliste

Wärmebrückeneingabe														Sortierung ändern		
Nr.	Wärmebrücken-Bezeichnung	Gruppe Nr.	Zuordnung zu Gruppe	Anzahl	x (Länge [m]	-	Abzug Länge [m])=	Länge l [m]	Eigene Angabe Ψ-Wert [W/(mK)]	Eigene Angabe f _{Ra=0,25} (optional)	oder	Auswahl Bausystem	Ψ-Wert [W/(mK)]	f _{Ra} -Anforderung eingehalten?
1	AWB Außenw.-Kellerdecke	15	Wärmebrücken Außenluft	1	x (24,85	-)=	24,85	-0,039	0,950	oder		-0,039	
2	TRB Trennwand-Kellerdecke	17	Wärmebrücken BP/KD	1	x (11,35	-)=	11,35	0,061	0,950	oder		0,061	
3	TRW Wohnungstrennwände	15	Wärmebrücken Außenluft	1	x (17,36	-)=	17,36	0,000	0,950	oder		0,000	
4	ZWIK Zwischendecken	15	Wärmebrücken Außenluft	1	x (20,25	-)=	20,25	0,002	0,950	oder		0,002	
5	TRD Wohnungstrennw.-Dach	15	Wärmebrücken Außenluft	1	x (11,77	-)=	11,77	0,005	0,950	oder		0,005	
6	AWD Außenwand/Dach	15	Wärmebrücken Außenluft	1	x (25,27	-)=	25,27	-0,061	0,950	oder		-0,061	
7	AWAW Außenwandecke	15	Wärmebrücken Außenluft	1	x (17,36	-)=	17,36	-0,062	0,950	oder		-0,062	
8					x (-)=				oder			
9					x (-)=				oder			
10					x (-)=				oder			
11					x (-)=				oder			
12					x (-)=				oder			
13					x (-)=				oder			
14					x (-)=				oder			
15					x (-)=				oder			
16					x (-)=				oder			
17					x (-)=				oder			
18					x (-)=				oder			
19					x (-)=				oder			
20					x (-)=				oder			
21					x (-)=				oder			
22					x (-)=				oder			
23					x (-)=				oder			
24					x (-)=				oder			
25					x (-)=				oder			
26					x (-)=				oder			
27					x (-)=				oder			
28					x (-)=				oder			
29					x (-)=				oder			
30					x (-)=				oder			
31					x (-)=				oder			
32					x (-)=				oder			
33					x (-)=				oder			
34					x (-)=				oder			

Wärmeverluste durch das Erdreich

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Gebäudeteil 1

Eigenschaften des Erdreichs

Wärmeleitfähigkeit	λ	2,0	W/(mK)
Wärmekapazität	ρc	2,0	MJ/(m ³ K)
periodische Eindringtiefe	δ	3,17	m

Klimadaten

mittl. Innentemperatur Winter	T_i	20,0	°C
mittl. Innentemperatur Sommer	T_i	25,0	°C
mittl. Erdoberflächentemp.	$T_{e,m}$	10,0	°C
Amplitude von $T_{e,m}$	$T_{e,\Delta}$	8,6	°C
Phasenverschiebung von $T_{e,m}$	τ	1,1	Monate
Länge der Heizperiode	n	7,2	Monate
Heizgradstunden außen	G_s	81,9	kKh/a

Gebäudedaten

Fläche Bodenplatte / Kellerdecke	A	80,9	m ²
Perimeterlänge	P	25,0	m
charakt. Bodenplattenmaß	B'	6,47	m

U-Wert Bodenplatte / Kellerdecke	U_f	0,131	W/(m ² K)
Wärmebrücken BP / Kellerdecke	Ψ_{B^*1}	0,70	W/K
U-Wert BP / KD incl. WB	U_f'	0,139	W/(m ² K)
wirksame Dicke des Bodens	d_f	14,34	m

Art der Bodenplatte (nur ein Feld ankreuzen)

Bodenplatte auf Erdreich			
Breite/Tiefe Randdämmung	D		m
Dicke Randdämmung	d_n		m
Wärmeleitfähigkeit Randdämmung	λ_n		W/(mK)
Lage Randdämmung		waagrecht	
		senkrecht	<input checked="" type="checkbox"/>
Beheizter Keller oder Bodenplatte ganz / teilweise im Erdreich			
Höhe Kellerwand unterirdisch	z		m
U Kellerwand unterirdisch	U_{wK}		W/(m ² K)
Unbeheizter Keller			
Höhe Kellerwand oberirdisch	h	0,00	m
Höhe Kellerwand unterirdisch	z	2,39	m
Luftwechsel im unbeh. Keller	n	0,20	h ⁻¹
Luftvolumen Keller	V	120	m ³
U Kellerwand oberirdisch	U_w	0,138	W/(m ² K)
U Kellerwand unterirdisch	U_{wK}	0,600	W/(m ² K)
U-Wert Kellerboden	U_{IK}	0,645	W/(m ² K)
Aufgeständerte Bodenplatte über belüftetem Hohlraum (höchstens 0,5 m unter OK Erdreich)			
U-Wert Hohlrumboden	U_{Hohl}		W/(m ² K)
Fläche Lüftungsöffnungen	εP		m ²
Höhe Hohlraumwand	h		m
Windgeschw. in 10 m Höhe	v	4,0	m/s
U-Wert Hohlraumwand	U_w		W/(m ² K)
Windabschirmungsfaktor	f_w	0,05	-

Zusätzlicher Wärmebrückenverlust am Perimeter

Phasenverschiebung	β		Monate	stationärer Anteil	$\Psi_{P,stat}^*1$	0,000	W/K
				harmonischer Anteil	$\Psi_{P,harm}^*1$	0,000	W/K

Grundwasser-Korrektur

Tiefe Grundwasserspiegel	z_w	3,0	m	Korrekturfaktor Grundwasser	G_w	1,03386917	-
Fließgeschwindigkeit	q_w	0,05	m/d				

Zwischenergebnisse

Phasenverschiebung	β	1,20	Monate	stationärer Wärmestrom	Φ_{stat}	93,5	W
stationärer Leitwert	L_s	9,35	W/K	periodischer Wärmestrom	Φ_{harm}	9,9	W
äußerer harmonischer Leitwert	L_{pe}	2,83	W/K	Wärmeverlust während der Heizperiode	Q_{tot}	544	kWh
Leitwert Gebäude	L_0	11,28	W/K				

Monatsmitteltemperaturen im Erdreich für Monatsverfahren (Gebäudeteil 1)

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittelwert
Winterfall	10,0	9,6	9,7	10,3	11,4	12,5	13,4	13,8	13,7	13,1	12,0	10,9	11,7
Sommerfall	10,9	10,4	10,6	11,2	12,2	13,3	14,2	14,7	14,6	13,9	12,9	11,8	12,6

Auslegungstemperatur Erdreich für Heizlastblatt

9,6

für Kühllastblatt

14,7

Reduktionsfaktor für Blatt "HeizJahr"

0,59

Gesamtergebnis (alle Gebäudeteile)

Phasenverschiebung	β	1,20	Monate	stationärer Wärmestrom	Φ_{stat}	93,5	W
stationärer Leitwert	L_s	9,35	W/K	periodischer Wärmestrom	Φ_{harm}	9,9	W
äußerer harmonischer Leitwert	L_{pe}	2,83	W/K	Wärmeverlust während der Heizperiode	Q_{tot}	544	kWh
Leitwert Gebäude	L_0	11,28	W/K	charakt. Bodenplattenmaß	B'	6,47	m

Monatsmitteltemperaturen im Erdreich für Monatsverfahren (alle Gebäudeteile)

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mittelwert
Winterfall	10,0	9,6	9,7	10,3	11,4	12,5	13,4	13,8	13,7	13,1	12,0	10,9	11,7
Sommerfall	10,9	10,4	10,6	11,2	12,2	13,3	14,2	14,7	14,6	13,9	12,9	11,8	12,6

Auslegungstemperatur Erdreich für Heizlastblatt

9,6

für Kühllastblatt

14,7

Reduktionsfaktor für Blatt "HeizJahr"

0,59

Passivhaus - Komponenten

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Gehe zu: [FLÄCHEN](#) www.passiv.de/komponentendatenbank
[Wärmebrücken \(Psi-Werte\)](#) [Lüftungsgeräte](#)
[Verglasungen](#) [Kompaktgeräte](#)
[Fensterrahmen](#) [Warmwasser-WRG](#)

Bauteilaufbauten (U-Werte)

Empfohlener Startwert für die Optimierung: U-Werte für Wände und Dächer | Bodenplatten: 0,15 W/(m²K) | 0,29 W/(m²K)

ID	Bausystem	1		Gesamt- dicke	U-Wert	Innen-däm- mung
		Bauteil				
Zusammenstellung der im Blatt 'U-Werte' berechneten Aufbauten		m	W/(m²K)			
01ud	Außenwand	Außenwand	0,485	0,138	0	
02ud	Dach	Dach	0,463	0,108	0	
03ud	Kellerdecke	Kellerdecke	0,520	0,131	0	
04ud	Wohnungstrennwand	Wohnungstrennwand	0,460	0,375	0	
05ud						
06ud						
07ud						
08ud						
09ud						
10ud						

Verglasungen		Verglasungen	
Als Startkomponente für die Optimierung empfohlene Verglasung: 3-fach Wärmeschutzglas (Bitte Behaglichkeitskriterium beachten!)			
ID	Bezeichnung	g-Wert	U _p -Wert
			W/(m²K)
01ud	Drei-WS-Kr08	0,50	0,70
02ud	Drei-WS-Kr12	0,50	0,58
03ud			
04ud			
05ud			
06ud			
07ud			
08ud			
09ud			
10ud			

Fensterrahmen										Fensterrahmen									
ID	Bezeichnung	U _f -Wert				Rahmenbreite				Glasrand Wärmebrücke				Einbau Wärmebrücke				Posten-R.- Fassaden:	
		links	rechts	unten	oben	links	rechts	unten	oben	Ψ _{Glasrand links}	Ψ _{Glasrand rechts}	Ψ _{Glasrand unten}	Ψ _{Glasrand oben}	Ψ _{Einbau links}	Ψ _{Einbau rechts}	Ψ _{Einbau unten}	Ψ _{Einbau oben}	X _{Gr} -Wert Glasträger	
		W/(m²K)	W/(m²K)	W/(m²K)	W/(m²K)	m	m	m	m	W/(mK)	W/(mK)	W/(mK)	W/(mK)	W/(mK)	W/(mK)	W/(mK)	W/(mK)	W/K	
01ud	normal-PU-auf-Holz	0,59	0,59	0,59	0,59	0,135	0,135	0,175	0,135	0,049	0,049	0,049	0,049	0,005	0,005	0,005	0,005		
02ud	Stoß-PU-auf_Holz	0,59	0,59	0,59	0,59	0,070	0,125	0,125	0,125	0,049	0,049	0,049	0,049	0,005	0,005	0,005	0,005		
03ud	breit-PU-auf-Holz	0,59	0,59	0,59	0,59	0,150	0,150	0,175	0,150	0,049	0,049	0,049	0,049	0,005	0,005	0,005	0,005		
04ud																			
05ud																			
06ud																			
07ud																			
08ud																			
09ud																			
10ud																			


Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung				Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung									
	Empfohlene Startbedingungen für die Optimierung: Frostschutz: Ja; Feuchterückgewinnung: Ja	75 %		0,45	zusätzliche Gerätedaten								
ID	Bezeichnung	Wärmebereitstellungsgrad	Rückfeuchtezahl η_{FRG}	Elektroeffizienz	Einsatzbereich		ext. Pressung je Strang	Einbauten Dp_{intern}	Frostschutz erforderlich	Schallschutz			Zusatzinfo
	Nutzerdefinierter Bereich	%	%	Wh/m ³	m ³ /h	m ³ /h	Pa	Pa		35 dB(A)	Zuluft dB(A)	Abluft dB(A)	
01ud	Wärmerückgewinnungsgerät	83%		0,40					ja				
02ud													
03ud													
04ud													
05ud													
06ud													
07ud													
08ud													
09ud													
10ud													

Fenster

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Ausrichtung der Fensterfläche	Globalstrahlung (Hauptrichtungen) kWh/(m²a)	Ver-schattung	Ver-schmutzung	nicht senkr. Strahlungseinfall	Vergla-sungs-anteil	g-Wert	Abminderungsfaktor solare Einstrahlung	Fensterfläche m²	Fenster-U-Wert W/(m²K)	Vergla-sungs-Fläche m²	mittlere Globalstrahlung kWh/(m²a)
Standardwerte →		0,75	0,95	0,85							
Nord	129	0,89	0,95	0,85	0,64	0,50	0,46	11,04	0,77	7,11	129
Ost	212	1,00	0,95	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212
Süd	359	0,84	0,95	0,85	0,65	0,50	0,44	30,42	0,78	19,92	359
West	221	0,82	0,95	0,85	0,60	0,50	0,40	2,00	0,80	1,21	221
Horizontal	339	1,00	0,95	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339
Summe bzw. Mittelwert über alle Fenster						0,50	0,45	43,46	0,78	28,24	

Transmissions-verluste Heizperiode kWh/a	Wärmeangebot Solarstrahlung Heizperiode kWh/a
697	329
0	0
1940	2418
130	89
0	0
2768	2836

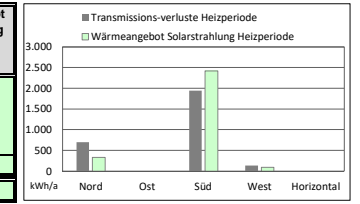

Heizgradstunden [kKh/a]: **81,9**

[zur Ver-glasungsliste](#) [zur Rahmenliste](#)

An-zahl	Bezeichnung	Abweichung zur Nordrichtung	Neigung gegen die Horizontale	Ori-entierung	Rohbaumaße Fenster		eingebaut in	Verglasung	Rahmen	g-Wert	U-Werte			Ψ Glasrand (Mittel)	Einbau: eigener Wert für Ψ _{Einbau} oder '1': Ψ _{Einbau} aus Blatt 'Komponenten' '0': an anderes Fenster angrenzend				Ergebnisse					
					Breite	Höhe					senkr. Einstrahlung	Vergla-sung	Rahmen (Mittel)		Ψ _{glasrand} (Mittel)	links	rechts	unten	oben	Ψ _{Einbau} (Mittel)	Fenster-fläche	Ver-glasungs-fläche	U _w eingebaut	Glasanteil je Fenster
		*	*		m	m		Sortierung: WIE LISTE	Sortierung: WIE LISTE	-	W/(m²K)	W/(m²K)	W/(mK)	W/(mK) bzw. 1/0				W/(mK)	m²	m²	W/(m²K)	%		
4	Süd EG	180	90	Süd	1,100	2,120	1-Außenwand Süd	01ud-Drei-WS-Kr08	01ud-normal-PU-auf-Holz	0,50	0,70	0,59	0,049	1	0	1	1	0,005	9,3	6,01	0,78	64%		
4	Süd OG	180	90	Süd	1,140	2,120	1-Außenwand Süd	01ud-Drei-WS-Kr08	01ud-normal-PU-auf-Holz	0,50	0,70	0,59	0,049	1	0	1	1	0,005	9,7	6,30	0,78	65%		
4	Süd DG	180	90	Süd	1,120	2,550	1-Außenwand Süd	01ud-Drei-WS-Kr08	01ud-normal-PU-auf-Holz	0,50	0,70	0,59	0,049	1	0	1	1	0,005	11,4	7,62	0,78	67%		
2	Nord EG	0	90	Nord	1,200	2,300	2-Außenwand Nord	01ud-Drei-WS-Kr08	03ud-breit-PU-auf-Holz	0,50	0,70	0,59	0,049	1	0	1	1	0,005	5,5	3,56	0,77	64%		
1	West	270	90	West	0,910	2,200	3-Außenwand West	01ud-Drei-WS-Kr08	01ud-normal-PU-auf-Holz	0,50	0,70	0,59	0,049	1	1	1	1	0,005	2,0	1,21	0,80	60%		
2	Nord OG	0	90	Nord	1,200	2,300	2-Außenwand Nord	01ud-Drei-WS-Kr08	03ud-breit-PU-auf-Holz	0,50	0,70	0,59	0,049	1	0	1	1	0,005	5,5	3,56	0,77	64%		

Berechnung von Verschattungsfaktoren

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12.5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31.7 kWh/(m²a)

Geogr. Breite: 51,301 °

Orientierung	Verglasungsfläche [m²]	Abminderungsfaktor Winter r_w	Abminderungsfaktor Kühlung $r_{c,1}$	Abminderungsfaktor Kühllast $r_{c,2}$	Solarlast [kWh/(m²,year)]
Nord	7,11	89%	92%	92%	52
Ost	0,00	100%	100%	100%	0
Süd	19,92	84%	35%	30%	33
West	1,21	82%	94%	94%	83
Horizontal	0,00	100%	100%	100%	0

Anzahl	Bezeichnung	Abweichung zur Nordrichtung [Grad]	Neigung gegen die Horizontale [Grad]	Orientierung	Breite der Verglasung b_f [m]	Höhe der Verglasung h_f [m]	Verglasungsfläche A_f [m²]	Horizont				Laibung seitlich		Laibung oben/Überstand		zusätzlicher Abminderungsfaktor Verschattung Winter	zusätzlicher Abminderungsfaktor Verschattung Sommer	Abminderungsfaktor für temporären Sonnenschutz z [%]	transparenz transparent	Abminderungsfaktoren Verschattung im Winter				Abminderungsfaktoren Verschattung im Sommer				
								Höhe des Verschattungsobjekts h_{hor} [m]	Horizontale Entfernung a_{hor} [m]	Laibungstiefe u_{lab} [m]	Abstand des Verglasungsrandes zur Laibung a_{lab} [m]	Tiefe des Überstands u_{oben} [m]	Abstand des oberen Verglasungsrandes zum Überstand a_{oben} [m]	$r_{sw,w}$ [%]	$r_{sw,s}$ [%]					Horizont r_{w1} [%]	Laibung r_{c1} [%]	Überstand r_{o1} [%]	Gesamt für Heizfall r_{w2} [%]	Horizont r_{w1} [%]	Laibung r_{c1} [%]	Überstand r_{o1} [%]	Gesamt für Kühlfall r_{c2} [%]	Gesamt für Kühllast r_{c2} [%]
								h_{hor} [m]	a_{hor} [m]	u_{lab} [m]	a_{lab} [m]	u_{oben} [m]	a_{oben} [m]	$r_{sw,w}$ [%]	$r_{sw,s}$ [%]					r_{w1} [%]	r_{c1} [%]	r_{o1} [%]	r_{w2} [%]	r_{w1} [%]	r_{c1} [%]	r_{o1} [%]	r_{c2} [%]	r_{c2} [%]
4	Süd EG	180	90	Süd	0,83	1,81	6,0	10,80	42,50	0,16	0,135	0,43	0,55			30%	x		87%	94%	96%	79%	91%	92%	93%	34%	29%	
4	Süd OG	180	90	Süd	0,87	1,81	6,3	8,30	42,50	0,16	0,098	0,43	0,55			30%	x		92%	94%	96%	83%	93%	92%	93%	35%	29%	
4	Süd DG	180	90	Süd	0,85	2,24	7,6	5,80	42,50	0,16	0,135	0,43	0,55			30%	x		96%	94%	97%	88%	95%	92%	94%	36%	31%	
2	Nord EG	0	90	Nord	0,90	1,98	3,6			0,16	0,150	0,16	0,15							92%	96%	96%	89%	93%	99%	92%	92%	
1	West	270	90	West	0,64	1,89	1,2			0,16	0,135	0,16	0,14							86%	96%	96%	82%	95%	99%	94%	94%	
2	Nord OG	0	90	Nord	0,90	1,98	3,6			0,16	0,150	0,16	0,15							92%	96%	96%	89%	93%	99%	92%	92%	

Lüftungsdaten

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Energiebezugsfläche A _{EB}	m ²	156	(Blatt Flächen)
Rechnerische Raumhöhe h	m	2,50	2,50
Raumluftvolumen Lüftung (A _{EB} *h) = V _L	m ³	390	(Blatt HeizJahr)

Lüftungstyp

bitte auswählen

1-Balancierte PH-Lüftung mit WRG

Infiltrationsluftwechsel

		Windschutz-Koeffizienten e und f			
Koeffizient e für Abschirmungsklasse		mehrere Einwirkungs-seiten	eine Einwirkungs-seite		
keine Abschirmung		0,10	0,03		
mäßige Abschirmung		0,07	0,02		
starke Abschirmung		0,04	0,01		
Koeffizient f		15	20		
		für Jahresbedarf:		für Heizlastfall:	
Windschutzkoeffizient e		0,07	0,18		
Windschutzkoeffizient f		15	15		
Luftwechsel bei Drucktest	n ₅₀	1/h	0,22	0,22	Netto Luftvolumen für Drucktest V _{n50} m ³
		für Jahresbedarf:		für Heizlastfall:	
Abluftüberschuss		1/h	0,00	0,00	
Infiltrationsluftwechsel	n _{L,Rest}	1/h	0,019	0,047	Luftdurchlässigkeit q ₅₀ m ³ /(hm ²)
		für Jahresbedarf:		für Heizlastfall:	

Auswahl der Lüftungsdateneingabe - Ergebnisse

Das PHPP bietet zwei Verfahren zur Auslegung der Luftmengen und zur Wahl des Lüftungsgeräts. Mit der Standard-Projektierung kann der mittlere Luftwechsel für Wohngebäude projektiert und max. ein Lüftungsgerät zugeordnet werden. Im Tabellenblatt "Zusatz Lüftg." können bis zu 10 verschiedene Lüftungsgeräte berücksichtigt werden und die Luftmengen raumweise oder zonenweise bestimmt werden. Bitte wählen Sie hier Ihr Auslegungsverfahren.

Auslegung Lüftungsanlage / Wärmebereitstellungsgrad		Mittlerer Luftaus-tausch m ³ /h	Mittlerer Luftwechsel 1/h	Abluft Überschuss (Abluftanlage) 1/h	effekt. Wärme-bereitstellungs-grad Gerät [-]	Rückfeuchtzahl [-]	spezif. Leistungs-aufnahme Wh/m ³	Wärme-bereitstellungs-grad EWÜ [-]
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard-Projektierung (Blatt Lüftung s.u.)	117	0,30	0,00	82,4%	k.A.	0,40	31,3%
<input type="checkbox"/>	Mehrere Lüftungsgeräte, NiWo (Blatt Zusatz Lüftg.)							
					Rückkühlgrad	Wirkungsgrad EWÜ		
						η [°] EWÜ 93%		

Mittlere Raumluftfeuchte im Winterbetrieb

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
36%	36%	42%	-	-	-	-	-	-	54%	44%	39%

Standardeingabe balancierte Lüftung

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Auslegung der Lüftung für Anlagen mit nur einem Lüftungsgerät

Personenbelegung	m²/P	53			
Anzahl Personen	P	2,9			
Frischluf pro Person	m³/(P*h)	30			
Frischlufbedarf	m³/h	88			
Ablufträume			Bad		
Anzahl			Küche	Bad (nur Dusche)	WC
Abluftbedarf pro Raum	m³/h	60	1	1	1
Abluftbedarf gesamt	m³/h	140			

Auslegungsvolumenstrom (Maximum) m³/h **152** empfohlen: 152 m³/h

Berechnung des mittleren Luftwechsels

Betriebsarten	tägl. Betriebszeiten h/d	Faktoren bezügl. Maximum	Luftvolumenstrom m³/h	Luftwechsel 1/h
Maximum		1,00	152	0,39
Standard	24,0	0,77	117	0,30
Grundlüftung		0,54	82	0,21
Minimum		0,40	61	0,16
Mittelwert		0,77	117	0,30

Auswahl des Lüftungsgeräts mit Wärmerückgewinnung

Aufstellort Lüftungsgerät **2-Außerhalb therm.Hülle**

zur Lüftungsgeräte-Liste 1-Sortierung: WIE LISTE	Wärmebereitstellungsgrad Gerät η_{WRG}	Rückfeuchtzahl η_{FRG}	spez. Leistungsaufnahme [Wh/m³]	Einsatzbereich [m³/h]	Frostschutz erforderlich
01ud-Wärmerückgewinnungsgerät	0,83	k.A.	0,40	k.A.	ja

Auswahl Lüftungsgerät

Leitwert Zuluftkanal Ψ	W/(mK)	0,164	Ausführung Frostschutz	2-elekt.
Länge des Zuluftkanals	m	1,1	Grenztemperatur [°C]	-3
Leitwert Abluftkanal Ψ	W/(mK)	0,223	Nutzenergie [kWh/a]	52
Länge des Abluftkanals	m	1,5	Innenraumtemperatur (°C)	20
Temperatur des Aufstellraumes	°C	11	mittl. Außentemp. Heizp. (°C)	4,9
(nur eintragen falls Gerät außerhalb der thermischen Hülle)			mittl. Erdreichtemp. (°C)	10,0

Effektiver Wärmebereitstellungsgrad $\eta_{WRG,eff}$ **82,4%**

Effektiver Wärmebereitstellungsgrad Erdreichwärmeübertrager

Wirkungsgrad Erdreichwärmeübertrager $\eta^{*EWÜ}$ **93%**
 Wärmebereitstellungsgrad EWÜ $\eta_{EWÜ}$ 31%

Nebenrechnung Ψ -Wert Zu- bzw. Außenluftkanal	
Nennweite:	100 mm
Dämmdicke:	150 mm
Verspiegelt?	x Ja Nein
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W/(mK)
Nennvolumenstrom	117 m³/h
$\Delta\vartheta$	9 K
Rohrdurchmesser außen	0,100 m
Außendurchmesser	0,400 m
α -innen	19,02 W/(m²K)
α -Oberfläche	1,87 W/(m²K)
Ψ-Wert	0,164 W/(mK)
Oberflächentemperatur-Differenz	0,628 K

Nebenrechnung Ψ -Wert Ab- bzw. Fortluftkanal	
Nennweite:	125 mm
Dämmdicke:	100 mm
Verspiegelt?	x ja nein
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W/(mK)
Nennvolumenstrom	117 m³/h
$\Delta\vartheta$	9 K
Rohrdurchmesser außen	0,125 m
Außendurchmesser	0,325 m
α -innen	12,73 W/(m²K)
α -Oberfläche	2,07 W/(m²K)
Ψ-Wert	0,223 W/(mK)
Oberflächentemperatur-Differenz	0,951 K

Auslegung der Luftmengen

Bitte beachten Sie bei der Bestimmung der Luftmengen die Auslegungsempfehlungen weiter oben.
Die Betriebszeit der Lüftung kann auf Basis der täglichen Nutzungsstunden incl. Vorspülphase ermittelt werden. Innerhalb der Betriebszeit können mit Hilfe der Reduktionsfaktoren zudem Zeiteile mit verringertem Lüftungsbedarf (Betriebsart) berücksichtigt werden.

Raum Nr.	Anzahl a	Raumbezeichnung	Zuordnung Lüftungsgerät (Nr.)	Fläche A m ²	lichte Höhe h m	Raumvol. A x h m ³	Volumenstr. je Raum			Luftwechsel je Raum n 1/h	Nutzungszeiten		Ferien dauer d	Faktor Red.1	Zeiteil Red. 1	Faktor Red.2	Zeiteil Red.2	Faktor Red.3	Zeiteil Red. 3	Jahresmittelwerte:			
							V _{ZU} m ³ /h	V _{AB} m ³ /h	V _{ÜBER} m ³ /h		Std./Tag h	Tage/Wo. d								V _{ZU} m ³ /h	V _{AB} m ³ /h	V _{ÜBER} m ³ /h	Luftwechsel 1/h
1	1	Wohneinheit	1	156	2,70	421	152	152		0,36	24	7		77%	100%					117	117		0,28
2														100%	100%								
3														100%	100%								
4														100%	100%								
5														100%	100%								
6														100%	100%								
7														100%	100%								
8														100%	100%								
9														100%	100%								
10														100%	100%								
11														100%	100%								
12														100%	100%								
13														100%	100%								
14														100%	100%								
15														100%	100%								
16														100%	100%								
17														100%	100%								
18														100%	100%								
19														100%	100%								
20														100%	100%								
21														100%	100%								
22														100%	100%								
23														100%	100%								
24														100%	100%								
25														100%	100%								
26														100%	100%								
27														100%	100%								
28														100%	100%								
29														100%	100%								
30														100%	100%								
Zusätzliche Zeilen: Bitte Zeile darüber komplett markieren, kopieren und mehrfach einfügen																				117	117	---	0,28

Energiekennwert Heizwärme (Jahresverfahren)

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Innentemperatur: °C
 Objekttyp:
 Energiebezugsfläche A_{EB}: m²

Bauteile	Temperaturzone	Fläche m ²	U-Wert W/(m ² K)	Temp.-faktor f _t	G _i kKh/a	kWh/a	pro m ² Energie- bezugsfläche	
Außenwand Außenluft	A	184,3	0,138	1,00	81,9	2076	13,31	
Außenwand Erdreich	B			0,59				
Dach/Decken Außenluft	A	83,4	0,108	1,00	81,9	735	4,71	
Bodenplatte/Kellerdecke	B	80,9	0,131	0,59	81,9	510	3,27	
	A			1,00				
	A			1,00				
	X			0,00				
Fenster	A	43,5	0,777	1,00	81,9	2768	17,74	
Außentür	A			1,00				
Wbrücken außen (Länge/m)	A	116,9	-0,030	1,00	81,9	-285	-1,83	
Wbrücken Perimeter (Länge/m)	P			0,59			0,00	
Wbrücken Boden (Länge/m)	B	11,4	0,061	0,59	81,9	34	0,21	
Summe aller Hüllflächen		392,1					kWh/(m ² a)	
Transmissionswärmeverluste Q_T						Summe	5837	37,4

Lüftungsanlage:

effektiver Wärmebereitstellungsgrad der Wärmerückgewinnung: (η_{eff})

Wärmebereitstellungsgrad des Erdreichwärmeübertr.: (η_{EwÜ})

wirksames Luftvolumen V_L: m³ (A_{EB} * lichte Raumhöhe)

energetisch wirksamer Luftwechsel n_L: 1/h (η_{L,Anlage} * (1 - η_{WRG}) + η_{L,Rest})

Summe Wärmeverluste Q_V: kWh/a + kWh/a = kWh/a

Reduktionsfaktor Nacht-/Wochenendabsenkung:

Lüftungswärmeverluste Q_L: m³ * 1/h * Wh/(m²K) * kKh/a = kWh/a

Summe Wärmeverluste Q_V: kWh/a

Ausrichtung der Fläche	Abminderungsfaktor vgl. Blatt Fenster	g-Wert (senkr. Einstr.)	Fläche m ²	Globalstr. Heizzeit kWh/(m ² a)	kWh/a	kWh/(m ² a)	
Nord	0,46	0,50	11,04	129	329		
Ost	0,00	0,00	0,00	212	0		
Süd	0,44	0,50	30,42	359	2418		
West	0,40	0,50	2,00	221	89		
Horizontal	0,00	0,00	0,00	339	0		
Wärmeangebot Solarstrahlung Q_S					Summe	2836	18,2

Interne Wärmequellen Q _I	Länge Heizzeit d/a	spezif. Leistung q _i W/m ²	A _{EB} m ²	kWh/a	kWh/(m ² a)	
0,024	219	2,42	156,0	1984	12,7	
Freie Wärme Q _F				Q _S + Q _I =	4819	30,9
Verhältnis Freie Wärme zu Verlusten				Q _F / Q _V =	0,75	
Nutzungsgrad Wärmegewinne h _G				(1 - (Q _F / Q _V) ⁵) / (1 - (Q _F / Q _V) ⁶) =	93%	
Wärmegewinne Q_G				η _G * Q _F =	4470	28,7

Heizwärmebedarf Q_H

Q_V - Q_G = kWh/a

Grenzwert: kWh/(m²a)

Anforderung erfüllt? (ja/nein)

Energiekennwert Heizwärme (Monatsverfahren)

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Auf dieser Seite werden die Heizzeitsummen des Monatsverfahrens dargestellt

Innentemperatur: °C
 Objekttyp:
 Energiebezugsfläche A_{EB}: m²
 spez. Kapazität: Wh/(m²K)

Bauteile	Temperaturzone	Fläche m ²	U-Wert W/(m ² K)	Red.Fak. Mon.	G _i kWh/a	kWh/a	pro m ² Energiebezugsfläche kWh/(m ² a)
Außenwand Außenluft	A	184,3	0,138	1,00	74	1877	12,03
Außenwand Erdreich	B			1,00			
Dach/Decken Außenluft	A	83,4	0,108	1,00	74	664	4,26
Bodenplatte/Kellerdecke	B	80,9	0,131	1,00	40	421	2,70
	A			1,00			
	X			0,00			
Fenster	A	43,5	0,777	1,00	74	2503	16,04
Außentür	A			1,00			
Wbrücken außen (Länge/m)	A	116,9	-0,030	1,00	74	-258	-1,65
Wbrücken Perimeter (Länge/m)	P			1,00			0,00
Wbrücken Boden (Länge/m)	B	11,4	0,061	1,00	40	28	0,18

Transmissionswärmeverluste Q_T Summe kWh/a kWh/(m²a)

Parameter	Value	Unit	Result	Unit
wirksames Luftvolumen V _L	<input type="text" value="156"/> m ² * <input type="text" value="2,50"/> m	m ³	<input type="text" value="390"/>	m ³
wirksamer Luftwechsel außen n _{L,e}	<input type="text" value="0,300"/> 1/h * (1 - <input type="text" value="0,93"/>) * (1 - <input type="text" value="0,82"/>) + <input type="text" value="0,019"/> 1/h	1/h	<input type="text" value="0,023"/>	1/h
wirksamer Luftwechsel Erdreich n _{L,g}	<input type="text" value="0,300"/> 1/h * (1 - <input type="text" value="0,93"/>) * (1 - <input type="text" value="0,82"/>)	1/h	<input type="text" value="0,049"/>	1/h
Lüftungsverlust außen Q _{L,a}	<input type="text" value="390"/> m ³ * <input type="text" value="0,023"/> 1/h * <input type="text" value="0,33"/> Wh/(m ³ K)	kWh/a	<input type="text" value="216"/>	kWh/a
Lüftungsverlust Erdreich Q _{L,e}	<input type="text" value="390"/> m ³ * <input type="text" value="0,049"/> 1/h * <input type="text" value="0,33"/> Wh/(m ³ K)	kWh/a	<input type="text" value="277"/>	kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q_L Summe kWh/a kWh/(m²a)

Summe Wärmeverluste Q_V (kWh/a + kWh/a) * Reduktionsfaktor Nacht-/Wochenend-absenkung = kWh/a kWh/(m²a)

Ausrichtung der Fläche	Abminderungsfaktor vgl. Blatt Fenster	g-Wert (senkr. Einstr.)	Fläche m ²	Globalstrahlung kWh/(m ² a)	kWh/a
Nord	<input type="text" value="0,46"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="11,0"/>	<input type="text" value="86"/>	<input type="text" value="219"/>
Ost	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="136"/>	<input type="text" value="0"/>
Süd	<input type="text" value="0,44"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="30,4"/>	<input type="text" value="270"/>	<input type="text" value="1816"/>
West	<input type="text" value="0,40"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="2,0"/>	<input type="text" value="146"/>	<input type="text" value="59"/>
Horizontal	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="214"/>	<input type="text" value="0"/>
Summe opake Flächen					<input type="text" value="185"/>

Wärmeangebot Solarstrahlung Q_S Summe kWh/a kWh/(m²a)

Innere Wärmequellen Q_I Länge Heizzeit kh/d * d/a * spez. Leistung q_i W/m² * A_{EB} m² = kWh/a kWh/(m²a)

Freie Wärme Q_F Q_S + Q_I = kWh/a kWh/(m²a)

Verhältnis Freie Wärme zu Verlusten Q_F / Q_V =

Nutzungsgrad Wärmegewinne h_G =

Wärmegewinne Q_G η_G * Q_F = kWh/a kWh/(m²a)

Heizwärmebedarf Q_H Q_V - Q_G = kWh/a kWh/(m²a)

Grenzwert Anforderung erfüllt? (ja/nein)


Energiekennwert Heizwärme (Monatsverfahren)

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Innentemperatur: °C
 Objekttyp:
 Energiebezugsfläche A_{EB}: m²

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
Heizgr.Std. Außen	15,1	13,1	12,1	8,9	5,7	3,0	2,1	2,5	4,7	8,2	11,4	14,1	101	kKh
Heizgr.Std. Grund	7,4	7,0	7,7	6,3	5,8	4,8	4,3	3,9	3,9	5,2	5,7	6,7	69	kKh
Verluste Außen	1019	882	817	599	386	205	143	170	317	557	772	955	6822	kWh
Verluste Grund	131	122	134	117	112	100	95	92	90	105	110	123	1330	kWh
Summe spezif. Verluste	7,4	6,4	6,1	4,6	3,2	2,0	1,5	1,7	2,6	4,2	5,7	6,9	52,3	kWh/m ²
Solare Gewinne Nord	25	38	66	94	127	140	140	112	76	46	25	18	908	kWh
Solare Gewinne Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Solare Gewinne Süd	195	397	444	558	572	511	538	578	538	424	215	141	5112	kWh
Solare Gewinne West	6	11	18	27	33	32	33	29	22	14	6	4	235	kWh
Solare Gewinne Horiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Solare Gewinne opak	19	36	54	83	106	106	108	94	69	43	21	13	750	kWh
Innere Wärmequellen	281	254	281	272	281	272	281	281	272	281	272	281	3308	kWh
Summe spezif. Angebot solar + intern	3,4	4,7	5,5	6,6	7,2	6,8	7,1	7,0	6,3	5,2	3,5	2,9	66,1	kWh/m ²
Nutzungsgrad	100%	100%	99%	69%	45%	29%	22%	24%	42%	82%	100%	100%	60%	
Heizwärmebedarf	624	268	96	0	0	0	0	0	0	1	343	621	1953	kWh
spezif. Heizwärmebedarf	4,0	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,0	12,5	kWh/m ²

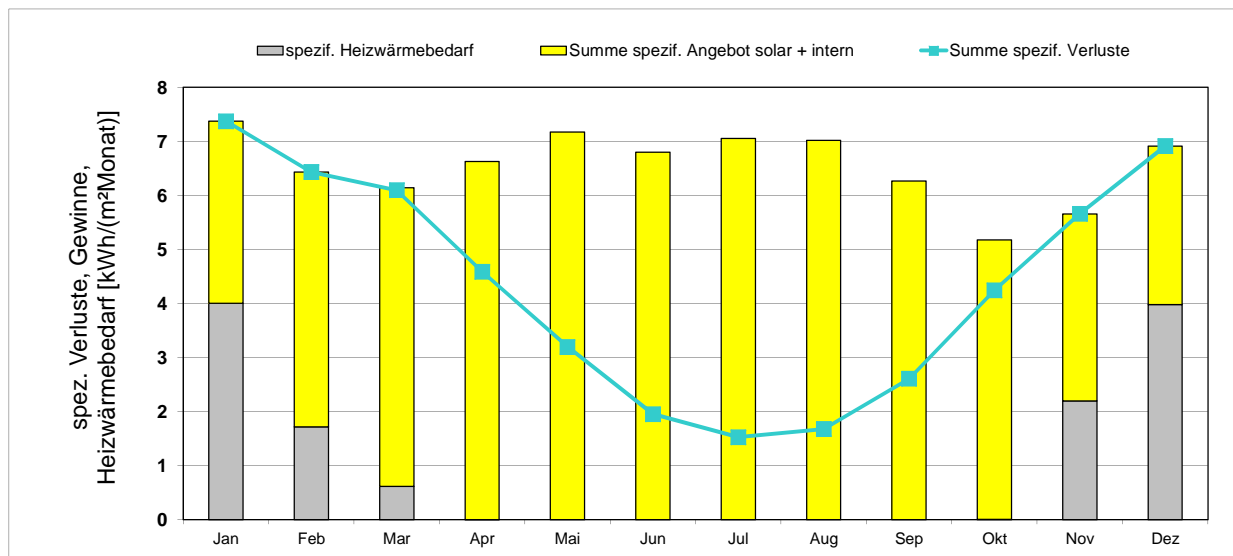

Heizwärmebedarf: Vergleich

Monatsverfahren	(Bl. Heizung)	1953 kWh/a	12,5 kWh/(m ² a)	Bezugsfläche ist die Energiebezugsfläche gemäß PHPP
Jahresverfahren	(Bl. Heizung)	1949 kWh/a	12,5 kWh/(m ² a)	Bezugsfläche ist die Energiebezugsfläche gemäß PHPP
Wert EnEV		4443 kWh/a	20,9 kWh/(m ² a)	Achtung! andere Bezugsfläche: A _n nach EnEV

Heizwärmelast

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Innen-Temperatur: **20** °C
 Objekttyp: **Reihenhaus**
 Energiebezugsfläche A_{EB}: **156,0** m²

Auslegungstemperatur	Strahlung:	Nord	Ost	Süd	West	Horizontal	
Wetter 1: -10,6 °C		10	30	90	35	40	W/m ²
Wetter 2: -1,2 °C		5	5	10	5	10	W/m ²
Erdreichauslegungstemp.: 9,6 °C							

Bauteile	Temperaturzone	Fläche m ²	U-Wert W/(m ² K)	Faktor immer 1 (außer "X")	TempDiff 1 K	TempDiff 2 K	P _T 1 W	P _T 2 W
Außenwand Außenluft	A	184,3	0,138	1,00	30,6 bzw. 21,2	=	774	bzw. 538
Außenwand Erdreich	B			1,00	10,4 bzw. 10,4	=		bzw.
Dach/Decken Außenluft	A	83,4	0,108	1,00	30,6 bzw. 21,2	=	274	bzw. 191
Bodenplatte/Kellerdecke	B	80,9	0,131	1,00	10,4 bzw. 10,4	=	110	bzw. 110
	A			1,00	30,6 bzw. 21,2	=		bzw.
	X			0,00	30,6 bzw. 21,2	=		bzw.
Fenster	A	43,5	0,777	1,00	30,6 bzw. 21,2	=	1033	bzw. 718
Außentür	A			1,00	30,6 bzw. 21,2	=		bzw.
Wbrücken außen (Länge/m)	A	116,9	-0,030	1,00	30,6 bzw. 21,2	=	-106	bzw. -74
Wbrücken Perimeter (Länge/m)	P			1,00	10,4 bzw. 10,4	=		bzw.
Wbrücken Boden (Länge/m)	B	11,4	0,061	1,00	10,4 bzw. 10,4	=	7	bzw. 7
Bauteile zum Nachbarn	I	100,9	0,375	1,00	3,0 bzw. 3,0	=	114	bzw. 114

Transmissionswärmelast P_T
 Summe = **2206** W bzw. **1604** W

Lüftungsanlage:	wirksames Luftvolumen V _L m ³	A _{EB} m ²	lichte Raumhöhe m	m ³
	156,0	156,0	2,50	390
Wärmebereitstellungsgrad des Wärmeübertragers η _{WRG}	82%	Wirkungsgrad des EWÜ	93%	Wärmebereitstellungsgrad EWÜ
				63% bzw. 49%
energetisch wirksamer Luftwechsel n _L	0,047	n _{L,Resst} (Heizlast) 1/h	n _{L,Anlage} 1/h	Φ _{WRG}
		0,300	0,300	0,93 bzw. 0,91
) = 0,067 bzw. 0,074
V _L m ³	390,0	n _L 1/h	n _L 1/h	TempDiff 1 K
		0,067 bzw. 0,074	0,33	30,6 bzw. 21,2
				TempDiff 2 K
				21,2
				= 264 W bzw. 203 W

Summe Wärmelast P_V
 P_T + P_L = **2470** W bzw. **1807** W

Ausrichtung der Fläche	Fläche m ²	g-Wert (senkr. Einstrahlung)	Abminderungsfaktor (vgl. Blatt Fenster)	Strahlung 1 W/m ²	Strahlung 2 W/m ²	P _S 1 W	P _S 2 W
Nord	11,0	0,5	0,46	10	5	25	13
Ost	0,0	0,0	0,40	30	5	0	0
Süd	30,4	0,5	0,44	90	10	605	67
West	2,0	0,5	0,40	35	5	14	2
Horizontal	0,0	0,0	0,40	40	10	0	0

Solare Wärmeleistung P_S
 Summe = **645** W bzw. **82** W

Interne Wärmeleistung P_I
 spez. Leistung W/m² * A_{EB} m² = **1,9** * **156** = **300** W bzw. **300** W

Wärmeleistung (Gewinne) P_G
 P_S + P_I = **944** W bzw. **382** W

Heizwärmelast P_H
 P_V - P_G = **1526** W bzw. **1426** W

Flächenspezifische Heizwärmelast P_H / A_{EB}
 = **9,8** W/m²

Eingabe max. Zulufttemperatur **52** °C
 Max. Zulufttemperatur θ_{zu,Max} **52** °C
 Zulufttemperatur ohne Nachheizung
 θ_{zu,Min} **18,0** °C bzw. **18,1** °C

zum Vergleich: Wärmelast, die von der Zuluft transportierbar ist P_{Zuluft,Max}
 = **1313** W spezifisch: **8,4** W/m²
 Über die Zuluft beheizbar? **nein**

Lüftung im Sommer

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Gebäudevolumen:	390 m ³	Objekttyp:	Reihenhaus
max. abs. Raumluftfeuchte:	12 g/kg	Wärmerückgewinnung η_{WRG} :	82%
Interne Feuchtequellen:	100 g/(P*h)	Feuchteückgewinnung η_{FRG} :	0%
		Erdreichwärmeübertrager $\eta^*_{EWÜ}$:	93%

Ergebnisse passive Kühlung		Ergebnisse aktive Kühlung		
Übertemperaturhäufigkeit:	1,0%	Übertemperaturgrenze ϑ_{max} = 25 °C	Nutzkältebedarf:	0,8 kWh/(m ² a)
maximale Feuchte:	12,2 g/kg		Entfeuchtungsbedarf:	0,0 kWh/(m ² a)
Häufigkeit überhöhter Feuchte:	0,2%		Häufigkeit überhöhter Feuchte:	0,3%

Sommerliche Grundlüftung zur Sicherstellung ausreichender Luftqualität

Luftwechsel via Lüftungsanlage mit Zuluft	<input type="text" value=""/>	1/h	WRG/FRG im Sommer (ein Feld ankreuzen)
			keine <input type="checkbox"/>
			automatischer Bypass, geregelt nach Temperaturdifferenz <input type="checkbox"/>
			automatischer Bypass, geregelt nach Enthalpiedifferenz <input type="checkbox"/>
			immer <input type="checkbox"/>
Luftwechsel via Abluftanlage	<input type="text" value=""/>	1/h	spez. Leistungsaufnahme (bei Abluftanlage) <input type="text" value="0,20"/> Wh/m ³
Luftwechsel via Fensterlüftung	<input type="text" value="0,36"/>	1/h	

wirksame Luftwechsel

	$n_{L,Anlage}$ 1/h		$\eta^*_{EWÜ}$		η_{WRG}		$n_{L,äqui Anteil}$ 1/h
außen $n_{L,e}$	0,000	*(1-	93%)*(1-	0,82) =	0,000
ohne WRG	0,000	* (1-	93%)		=	0,000
Erdreich $n_{L,g}$	0,000	*	93%	*(1-	0,82) =	0,000
ohne WRG	0,000	*	93%	=		=	0,000

Lüftungsleitwerte

	V_L m ³		$n_{L,äqui Anteil}$ 1/h		C_{Luft} Wh/(m ³ K)		W/K
außen $H_{V,e}$	390	*	0,000	*	0,33	=	0,0 W/K
ohne WRG	390	*	0,000	*	0,33	=	0,0 W/K
Erdreich $H_{V,g}$	390	*	0,000	*	0,33	=	0,0 W/K
ohne WRG	390	*	0,000	*	0,33	=	0,0 W/K
Infil, Fenster, Abluft	390	*	0,379	*	0,33	=	48,8 W/K

Zusätzliche Sommerlüftung zur Auskühlung

Regelung der Zusatzlüftung
minimal zulässige Innentemperatur °C

Art der Zusatzlüftung

nächtliche Fensterlüftung, manuell	Kenngröße Nachtlüftung	<input type="text" value="0,15"/>	1/h
mechanische, automatisch geregelte Lüftung	zugehöriger Luftwechsel	<input type="text" value=""/>	1/h
	bei Betrieb, zusätzlich zum Grundluftwechsel	<input type="text" value=""/>	
	spez. Leistungsaufnahme	<input type="text" value=""/>	Wh/m ³
	geregelt nach (ankreuzen)		
	Temperaturdifferenz	<input type="text" value=""/>	
	Feuchtedifferenz	<input type="text" value="x"/>	

Sommer: Passive Kühlung

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Objekttyp: Reihenhaus	Energiebezugsfläche A _{EB} : 156,0 m ²
Übertemperaturgrenze: 25 °C	Gebäudevolumen: 390 m ³
Sollfeuchte: 12 g/kg	Interne Feuchtequellen: 1,9 g/(m ² h)
spez. Kapazität: 204 Wh/(m ² K)	

Bauteile	Temperaturzone	Fläche m ²	U-Wert W/(m ² K)	Reduktionsfaktor f _{T,Sommer}	H _{Sommer} Wärmeleitwert
Außenwand Außenluft	A	184,3	0,138	1,00	25,3
Außenwand Erdreich	B			1,00	
Dach/Decken Außenluft	A	83,4	0,108	1,00	9,0
Bodenplatte/Kellerdecke	B	80,9	0,131	1,00	10,6
	A			1,00	
	A			1,00	
	X			0,00	
Fenster	A	43,5	0,777	1,00	33,8
Außentür	A			1,00	
Wbrücken außen (Länge/m)	A	116,9	-0,030	1,00	-3,5
Wbrücken Perimeter (Länge/m)	P			1,00	
Wbrücken Boden (Länge/m)	B	11,4	0,061	1,00	0,7
Transmissionsleitwert außen H_{T,e}					64,6 W/K
Transmissionsleitwert Erdreich H_{T,g}					11,3 W/K

Lüftungsleitwerte Anlage		Lüftungsparameter		Regelung Sommerlüftung	
außen H _{v,a}	0,0 W/K	Tägl. Temperaturschwankung im Sommer	11,7 K	keine	WRG/FRG
ohne WRG	0,0 W/K	minimal zulässige Innentemperatur	22,0 °C	geregelt nach Temperatur	
Erdreich H _{v,g}	0,0 W/K	Wärmekapazität Luft	0,33 Wh/(m ² K)	geregelt nach Enthalpie	
ohne WRG	0,0 W/K	Luftwechsel Zuluft	0,00 1/h	immer	
Lüftungsleitwerte sonstige		Luftwechsel Außenluft	0,38 1/h	geregelt nach Temperatur	Zusatzlüftung
außen	48,8 W/K	Luftwechsel nächtliche Fensterlüftung, manuell @ 1 K	0,15 1/h	geregelt nach Feuchte	x
		Luftwechsel mechanische, autom. geregelte Lüftung	0,00 1/h		
		spez. Leistungsaufnahme dafür	0,00 Wh/m ³		
		η _{WRG}	82%		
		η _{FRG}	0%		
		η [*] _{EWÜ}	93%		

Ausrichtung der Fläche	Winkel-faktor Sommer	Versch.-faktor Sommer	Ver-schmutzung	g-Wert (senkr. Einstr.)	Fläche m ²	Verglasungsanteil	Apertur m ²
Nord	0,9	0,92	0,95	0,50	11,0	64%	2,8
Ost	0,9	1,00	0,95	0,00	0,0	0%	0,0
Süd	0,9	0,30	0,95	0,50	30,4	65%	2,5
West	0,9	0,94	0,95	0,50	2,0	60%	0,5
Horizontal	0,9	1,00	0,95	0,00	0,0	0%	0,0
Summe opake Flächen							1,1
Solarapertur							Summe 6,9 m ² /m ²
							0,04

spezif. Leistung q _i W/m ²	A _{EB} m ²	W	W/m ²
2,4	156	378	2,4

Übertemperaturhäufigkeit h_{φ ≥ Δmax} 1,0% bei der Übertemperaturgrenze Δ_{max} = 25 °C

Wenn die "Häufigkeit über 25 °C" 10% überschreitet, sind zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Sommerhitze erforderlich.

Tägl. Innentemperaturhub		Lüftung		Solarlast		spez. Kap.		A _{EB}	
Transmission kWh/d	1/k	kWh/d	1/k	kWh/d	1/k	Wh/(m ² K)	1/k	m ²	K
(9,1)	1000	+	1000	+	1000	+	1000	(204 * 156)	= 1,4


Kühlung: Energiekennwert Nutzkälte

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Innentemperatur: **25** °C
 Objekttyp: **Reihenhaus**
 Energiebezugsfläche A_{EB}: **156** m²

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
Heizgr.Std. Außen	18,8	16,4	15,8	12,5	9,5	6,6	5,8	6,2	8,3	12,0	15,1	17,9	145	kKh
Heizgr.Std. Grund	11,1	10,4	11,4	9,9	9,5	8,4	8,0	7,7	7,5	8,9	9,3	10,5	113	kKh
Verluste Außen	2109	1839	1771	1390	1050	735	646	694	926	1340	1685	2004	16191	kWh
Verluste Grund	126	117	129	112	107	95	90	86	85	100	105	118	1270	kWh
Verluste Sommerlüftung	984	848	788	587	420	285	255	271	370	563	749	924	7045	kWh
Summe spezif. Wärmeverluste	20,6	18,0	17,2	13,4	10,1	7,1	6,4	6,7	8,9	12,8	16,3	19,5	157,1	kWh/m ²
Solare Lasten Nord	28	42	73	104	140	154	154	123	84	51	28	20	1002	kWh
Solare Lasten Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Solare Lasten Süd	87	177	198	249	255	228	240	258	240	189	96	63	2278	kWh
Solare Lasten West	7	14	21	32	40	39	40	35	27	16	8	5	283	kWh
Solare Lasten Horiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh
Solare Lasten opak	19	36	54	83	106	106	108	94	69	43	21	13	750	kWh
Innere Wärmequellen	281	254	281	272	281	272	281	272	281	272	281	281	3308	kWh
Summe spezif. Lasten solar + intern	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	5,1	5,3	5,1	4,4	3,7	2,7	2,4	48,9	kWh/m ²
Nutzungsgrad Verluste	13%	19%	23%	35%	52%	72%	70%	75%	50%	29%	17%	13%	31%	
Nutzkältebedarf	0	0	0	0	0	1	126	1	0	0	0	0	128	kWh
spezif. Kältebedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	kWh/m ²
spezif. Entfeuchtungsbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	kWh/m ²
Sensibler Anteil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	

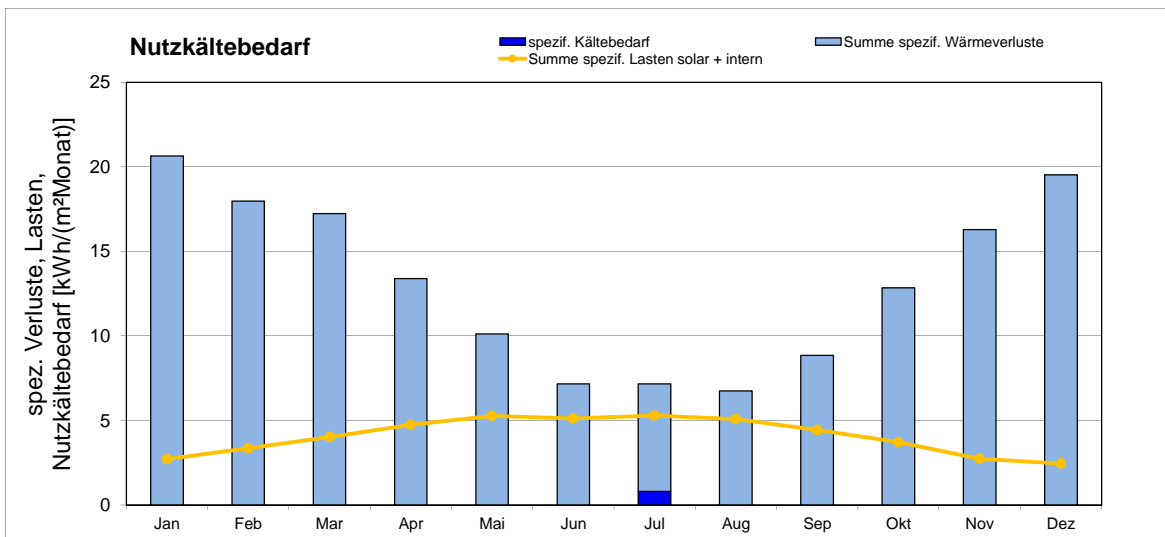

Kühlung: Energiekennwert Nutzkälte

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Auf dieser Seite werden die Kühlzeitsummen des Monatsverfahrens dargestellt

Objekttyp: Reihenhaus	Energiebezugsfläche A _{EB} : 156,0 m ²
Innentemperatur Sommer: 25 °C	Gebäudevolumen: 390 m ³
Sollfeuchte: 12 g/kg	Interne Feuchtequellen: 1,9 g/(m ² h)
spez. Kapazität: 204 Wh/(m ² K)	

Bauteile	Temperaturzone	Fläche m ²	U-Wert W/(m ² K)	Red.Fak. Mon.	G _i kWh/a	pro m ² Energiebezugsfläche kWh/(m ² a)	
Außenwand Außenluft	A	184,3	0,138	1,00	15	2,47	
Außenwand Erdreich	B			1,00			
Dach/Decken Außenluft	A	83,4	0,108	1,00	15	0,87	
Bodenplatte/Kellerdecke	B	80,9	0,131	1,00	20	1,39	
	A			1,00			
	X			0,00			
Fenster	A	43,5	0,777	1,00	15	3,29	
Außentür	A			1,00			
Wbrücken außen (Länge/m)	A	116,9	-0,030	1,00	15	-0,34	
Wbrücken Perimeter (Länge/m)	P			1,00		0,00	
Wbrücken Boden (Länge/m)	B	11,4	0,061	1,00	20	0,09	
Summe						1212	7,8

Transmissionswärmeverluste Q_T (negativ: Wärmelasten)

Lüftung Sommer

Lüftungsleitwerte Anlage

außen H _{v,a}	0,0	W/K
ohne WRG	0,0	W/K
Erdreich H _{v,g}	0,0	W/K
ohne WRG	0,0	W/K
Lüftungsleitwerte sonst außen	48,8	W/K

Lüftungsparameter

Tägl. Temperaturschwankung im Sommer	11,7	K
minimal zulässige Innentemperatur	22,0	°C
Wärmekapazität Luft	0,33	Wh/(m ³ K)
Luftwechsel Zuluft	0,00	1/h
Luftwechsel Außenluft	0,38	1/h
Luftwechsel nächtliche Fensterlüftung, manuell @ 1 K	0,15	1/h
Luftwechsel mechanische, autom. geregelte Lüftung spez. Leistungsaufnahme dafür	0,00	1/h
η _{WRG}	82%	
η _{FRG}	0%	
η ^{EWÜ}	93%	

Regelung Sommerlüftung

keine geregelt n. Temperatur immer	WRG/FRG
geregelt n. Temperatur geregelt nach Feuchte	Zusatzlüftung
	x

Hygienischer Luftwechsel

wirksamer Luftwechsel außen n_{L,e}
wirksamer Luftwechsel Erdreich n_{L,g}

n _{L,Anlage} 1/h	0,000	η ^{EWÜ}	93%	η _{WRG} (berücksichtigt Bypass)	0,82	n _{L,Rest} 1/h	0,379	n _{L,äqui Anteil} 1/h	0,379
	0,000		93%		0,82				0,000

Lüftungsverlust außen Q_{L,a}

Lüftungsverlust Erdreich Q_{L,e}

Wärmeverluste Sommerlüftung

V _L m ³	390	n _{L,äqui Anteil} 1/h	0,379	c _{Luft} Wh/(m ³ K)	0,33	G _i kWh/a	14	kWh/a	698	kWh/(m ² a)	4,5
	390		0,000		0,33		0		0		0,0
	390		0,237		0,33		21		655		4,2
Summe										1353	8,7

Lüftungswärmeverluste Q_L

Summe Wärmeverluste Q _V	Q _T kWh/a	1212	+	Q _L kWh/a	1353	=	2565	kWh/(m ² a)	16,4
------------------------------------	----------------------	------	---	----------------------	------	---	------	------------------------	------

Ausrichtung der Fläche	Abminderungsfaktor	g-Wert (senkr. Einstr.)	Fläche m ²	Globalstrahlung kWh/(m ² a)	kWh/a	
Nord	0,51	0,50	11,0	133	373	
Ost	0,40	0,00	0,0	211	0	
Süd	0,20	0,50	30,4	219	657	
West	0,48	0,50	2,0	208	101	
Horizontal	0,40	0,00	0,0	366	0	
Summe opake Flächen					272	
Summe					1403	9,0

Wärmeangebot Solarstrahlung Q_S

Innere Wärmequellen Q _I	kh/d	0,024	Länge Kühlzeit d/a	78	spezif. Leistung q _i W/m ²	2,4	A _{EB} m ²	156,0	kWh/a	707	kWh/(m ² a)	4,5
------------------------------------	------	-------	--------------------	----	--	-----	--------------------------------	-------	-------	-----	------------------------	-----

Summe Wärmelasten Q_F

Q _S + Q _I	2110	kWh/(m ² a)	13,5
---------------------------------	------	------------------------	------

Verhältnis Verluste zu freier Wärme	Q _V / Q _F	1,22		
Nutzungsgrad Wärmeverluste h _L		77%		
nutzbare Wärmeverluste Q _{V,n}	η _G * Q _V	1982	kWh/(m ² a)	12,7
Nutzkältebedarf Q _K	Q _G - Q _{V,n}	128	kWh/(m ² a)	1
Empfehlung Maximalwert	kWh/(m ² a)	15	Anforderung erfüllt?	ja

Kühllast

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1% / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Objekttyp: **Reihenhaus**

Energiebezugsfläche A_{EB}: **156,0** m²
 Gebäudevolumen: **390** m³
 Innentemperatur: **25** °C

spez. Kapazität: **204** Wh/(m²)
 Soffleuchte: **12,0** g/kg
 Interne Feuchtequellen: **1,9** g/kg

Temperatur:	Außenluft	Taupunkt	Himmel
Wetter 1:	24,0 °C	15,9 °C	13,1 °C
Wetter 2:	24,0 °C	15,9 °C	15,9 °C
Erdereichauslegungstemp.:	14,7 °C		EWÜ 10,0 °C

Strahlung:	Nord	Ost	Süd	West	Horizontal	W/m ²
	100	180	200	180	330	W/m ²
	100	180	200	180	330	W/m ²

Bauteile	Temperaturzone	Fläche m ²	U-Wert W/(m ² K)	Faktor immer 1 (außer 'X')	TempDiff 1 K	TempDiff 2 K	P _T 1 W	P _T 2 W
Außenwand Außenluft	A	184,3	0,138	1,00	-1,0	-1,0	-25	bzw. -25
Außenwand Erdreich	B			1,00	-10,3	-10,3		bzw.
Dach/Decken Außenluft	A	83,4	0,108	1,00	-1,0	-1,0	-9	bzw. -9
Bodenplatte/Kellerdecke	B	80,9	0,131	1,00	-10,3	-10,3	-109	bzw. -109
	A			1,00	-1,0	-1,0		bzw.
	A			1,00	-1,0	-1,0		bzw.
	X			0,00	-1,0	-1,0		bzw.
Fenster	A	43,5	0,777	1,00	-1,0	-1,0	-34	bzw. -34
Außentür	A			1,00	-1,0	-1,0		bzw.
Wbrücken außen (Länge/m)	A	116,9	-0,030	1,00	-1,0	-1,0	3	bzw. 3
Wbrücken Perimeter (Länge/m)	P			1,00	-10,3	-10,3		bzw.
Wbrücken Boden (Länge/m)	B	11,4	0,061	1,00	-10,3	-10,3	-7	bzw. -7
Bauteile zum Nachbarn	I	100,9	0,375	1,00	3,0	3,0	114	bzw. 114
Strahlungskorrektur Außenluft			L _{ausden} W/K	-4,7	-1,0	-1,0	5	bzw. 5
Strahlungskorrektur Himmel			L _{himmel} W/K	4,7	-11,9	-9,1	-56	bzw. -42

Transmissionswärmelast P_T Summe = **-118** bzw. **-105**

	V _L m ³	ρ _L Luft Anteil 1/h	ρ _L Luft Anteil 1/h	c _{Luft} Wh/(m ³ K)	TempDiff 1 K	TempDiff 2 K	P _L 1 W	P _L 2 W
Lüftungslast außen P _{L,A}	390	0,379	0,379	0,33	-1,0	-1,0	-49	bzw. -49
Erdreich P _{L,E}	390	0,000	0,000	0,33	-15,0	-15,0	0	bzw. 0
Sommerlüftung P _{L,S}	390	0,156	0,156	0,33	-4,7	-4,7	-95	bzw. -95

Lüftungswärmelast P_L Summe = **-144** bzw. **-144**

Ausrichtung der Fläche	Fläche m ²	g-Wert (senkr. Einstrahlung)	Abminderungsfaktor (vgl. Blatt Fenster)	Strahlung 1 W/m ²	Strahlung 2 W/m ²	P _S 1 W	P _S 2 W
Nord	11,0	0,5	0,51	100	100	281	bzw. 281
Ost	0,0	0,0	0,40	180	180	0	bzw. 0
Süd	30,4	0,5	0,17	200	200	504	bzw. 504
West	2,0	0,5	0,48	180	180	87	bzw. 87
Horizontal	0,0	0,0	0,40	330	330	0	bzw. 0
Summe opake Flächen						238	bzw. 238

Solarlast P_S Summe = **1110** bzw. **1110**

Interne Wärmelast P _I	spez. Leistung W/m ²	A _{EB} m ²	P _I 1 W	P _I 2 W
	2,4	156	378	bzw. 378

P_T + P_L + P_S + P_I = **1226** bzw. **1239**

Kühllast P_K = **1239** W
Flächenspezifische Kühllast P_K/A_{EB} = **7,9** W/m²

Eingabe min. Zulufttemperatur **3** °C Zulufttemperatur ohne Kühlung **22,5** °C

zum Vergleich: Kühlleistung, die von der Zuluft transportierbar ist **P_{Zuluft,Max}** = **0** W
 spezifisch: **0,0** W/m²

Über die Zuluft klimatisierbar? **nein**

Tägl. Innentemperaturhub
 Transmission (-104,7) + Lüftung (-143,9) + Solarlast (1110,0) * 24 / (spez. Kap. 204 * A_{EB} 156) = **0,6** K

Entfeuchtungslast aus Blatt Kühlung		abs. Feuchte Außenluft		abs. Feuchte Zuluft		Feuchte last Zuluft		Feuchte last intern	
abs. Feuchte Außenluft	11,3	bzw. 11,3	g/kg	8,1	bzw. 8,1	g/kg	0	bzw. 0	g/h
Massenstrom Außenluft	174	bzw. 174	kg/h	0	bzw. 0	kg/h	0	bzw. 0	g/h
Massenstrom Sommerlüftung	75	bzw. 75	kg/h	295	bzw. 295	g/h	0	bzw. 0	g/h
Feuchte last Außenluft	-170	bzw. -170	g/h						

Verdampfungsenthalpie 707,639 Wh/kg / 1000 g/kg * Feuchte last 125 g/h bzw. Feuchte last 125 g/h = **89** W bzw. **89** W

Entfeuchtungslast P_T = **89** W

Flächenspezifische Entfeuchtungslast P_T/A_{EB} = **0,6** W/m²

Monatsmittelwerte	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
spezif. Kältebedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
spezif. Entfeuchtungsbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sensibler Anteil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%

minimal auftretender sensibler Anteil an der Kühllast **100%**

Wärmeverteilung und Warmwassersystem

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Innentemperatur:	20	°C	Innentemperatur Sommer:	25	°C
Objekttyp:	Reihenhaus				
Energiebezugsfläche A _{EB} :	156	m ²			
Personenbelegung:	2,9	Pers			
Zahl Wohneinheiten:	1				
Jahresheizwärmebedarf q _{Heiz} :	1953	kWh/a	Jahresnutzkältebedarf q _{Kühl} :	128	kWh/a
Länge Heizzeit:	219	d	Länge Kühlzeit:	78	d
mittlere Heizlast P _{Mittel} :	0,4	kW	mittlere Kühllast P _{Mittel} :	0,1	kW
Grenznutzen zusätzlicher Wärmegewinne:	69%		Grenznutzen zus. Wärmeverluste:	24%	

Heizwärmeverteilung

Länge Verteilungen	L _H	m	13,5					
Nennweite der Leitung		mm	20					
Dämmdicke		mm	40					
Dämmung verspiegelt?		-						
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung		W/(mK)	0,035					
Wärmeverlustkoeffizient je m gedämmter Leitung		W/(mK)	0,135					
Dämmqualität der Armaturen, Rohraufhängungen etc.		-	3 - gut					
Wärmebrückenaufschlag		W/K	0,208					
Gesamt-Wärmeverlustkoeffizient je m Leitung	ψ	W/(mK)	0,150					
Temperatur im Raum, durch den die Leitung geht	θ _x	°C	20	20	20	20	20	
Auslegungs-Vorlauftemperatur	θ _v	°C	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
Auslegungs-Heizlast des Systems	P _{heiz}	kW	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Vorlauftemperatur-Regelung (ggf. ankreuzen)			x	x	x	x	x	
Auslegungs-Rücklauftemperatur	θ _R	°C	45,0					
jährliche Wärmeabgabe pro m Leitung	q _{HL}	kWh/(m-a)	6					
evtl. Nutzungsgrad dieser Wärmeabgabe	η _G	-	69%					
Jährliche Verluste der Heizwärmeverteilung	Q _{HL}	kWh/a	24					
Jährliche Verluste der Heizwärmespeicherung		kWh/a						
Jährliche Verluste der Heizwärme		kWh/a						
Aufwandszahl Heizwärmeverteilung	e _{a,HL}	-						

innerhalb der thermischen Hülle					
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

außerhalb der thermischen Hülle					
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Gesamtwerte	
absolut	spezifisch

kWh/a	24	kWh/(m ² a)	0,2
	0		0,0
	24		0,2
	101%		

Warmwasser Nutzwärme

WW-Bedarf für Duschen, je Person und Tag (bei 60 °C)		Liter/Pers/d	16,0
WW-Bedarf Sonstiges, je Person und Tag (bei 60 °C)		Liter/Pers/d	9,0
Wirkungsgrad Duschwasser-Wärmerückgewinnung		-	0%
Wirksamer WW-Bedarf	V_{WW}	Liter/Pers/d	25
mittlere Kaltwasser-Temperatur des Zulaufs	ϑ_{TW}	°C	10,0
Warmwasserbedarf Wasch- und Spülmaschinen nichtelektrisch		kWh/a	213
Wirksame Nutzwärme Warmwasser	Q_{TWW}	kWh/a	1774

kWh/a	kWh/(m²a)
1774	11,4

Nebenrechnung zur WW-Bedarfsermittlung (für NiWo)

Warmwasserverteilung

Temperatur im Raum, durch den die Leitung geht
Auslegungs-Vorlauftemperatur

ϑ_x
 ϑ_v

°C
°C

innerhalb der thermischen Hülle				
1	2	3	4	5
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

außerhalb der thermischen Hülle				
1	2	3	4	5
11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Gesamt-Werte	
absolut	spezifisch

WW-Zirkulationsleitungen

Länge Zirkulationsleitungen (Vor- + Rücklauf)
Nennweite der Leitung
Dämmdicke
Dämmung verspiegelt?
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung
Wärmeverlustkoeffizient je m gedämmter Leitung
Dämmqualität der Armaturen, Rohraufhängungen etc.
Wärmebrückenaufschlag
Gesamt-Wärmeverlustkoeffizient je m Leitung
Betriebszeit der Zirkulation am Tag
Auslegungs-Rücklauftemperatur
Betriebszeit der Zirkulation im Jahr
jährliche Wärmeabgabe pro m Leitung
Jahres-Wärmeverlust Zirkulationsleitungen

L_z

 Ψ

 t_{dZirk}
 ϑ_R
 t_{Zirk}
 q_z
 Q_z

m
mm
mm
-
W/(mK)
W/(mK)
-
W/K
W/(mK)
h/d
°C
h/a
kWh/m/a
kWh/a

13,5				
20				
40				
0,035				
0,135				
3 - gut				
0,208				
0,150				
18,0				
55				
6570				
37				
499				

2,00				
20				
40				
0,035				
0,135				
3 - gut				
0,150				
0,210				
18,0				
55				
6570				
64				
128				

kWh/a	kWh/(m²a)
627	4,0

WW-Einzelleitungen

Rohrdurchmesser außen
Kumulierte Länge der Einzelleitungen
Anzahl der Zapfstellen im Gebäude
Durchschnittliche Leitungslänge pro Zapfstelle
Zapfungen pro Person und Nutzungstag
Nutzungstage pro Jahr
Wärmeabgabe je Zapfung
Anzahl Zapfungen pro Jahr & Person
Jahres-Wärmeverlust Einzelleitungen

$d_{U,Rohr}$
 L_U
 $n_{Zapfstelle}$
 $L_{U,mittel}$

 d
 q_{Einzel}
 n_{Zapf}
 Q_U

m
m
-
m
-
d
kWh/Zapfung
Zapfungen/a
kWh/a

0,012				
9,00				
3,00				
3,0				
6				
365				
0,0107				
2190				
69				

kWh/a	kWh/(m²a)
69	0,4

Gesamte Verluste der Warmwasserverteilung

Q_{wv}

kWh/a	kWh/(m²a)
697	4,5

Aufwandszahl Warmwasserverteilung

$e_{a,HL}$

-

139%

Speicherverluste

	Speicher 1	Speicher 2	Pufferspeicher (nur Heizung)	Kompaktgerät		
Auswahl der Speicher	1-Warmwasser & Heizung	0-kein Speicher	0-kein Speicher	0-nein		
Speicher für WP notwendig	x		(x)			
Solar WW Anschluss	x					
Wärmeverlustrate	W/K 3,0		3,0			
Speichervolumen	Liter 400	0		---		
Bereitschaftsanteil	- 30%					
Lage des Speichers, innerhalb oder außerhalb der thermischen Hülle	2-außerhalb	2-außerhalb	2-außerhalb			
Temperatur im Aufstellungsraum	°C 11,0					
Typische Speichertemperatur	°C 60,0					
Manueller Eintrag Speichertemperatur	°C					
Mittlere Bereitschaftswärmeverluste Speicher	W 44					
zusätzliche Wärmeverluste Speicher, Solarbetrieb	W 103		---	---		
evtl. Nutzungsgrad der Wärmeverluste	---	---	---	---		
Jahres-Wärmeverlust WW Speicher	kWh/a 1288		---		1288	8,3
Jahres-Wärmeverlust Pufferspeicher	---	---		---		

Nebenrechnung - Speicherwärmeverluste nach EU Energieeffizienzklasse

Gesamtenergiebedarf Warmwasser

Verluste der Warmwasserverteil. u. Speich.	Q_{WW}	kWh/a	1984	kWh/(m ² a)	12,7
Aufwandszahl WW-Verteil. u. -Speich.	$e_{a,WL}$		212%		
Gesamte Wärmenachfrage des WW-Systems inkl. Speicher	Q_{gWW}	kWh/a	3758	kWh/(m ² a)	24,1

Thermische Solaranlage

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Objekttyp:	Reihenhaus	
Energiebezugsfläche A _{EB} :	156,0	m ²
Grundfläche A _{Grund} :	80,9	m ²
Geogr. Breite (Blatt Klima)	51,3	°
WW-Wärmebedarf (Blatt WW+Verteil) q _{gWW}	3758	kWh/a
Heizwärmebedarf (Blätter Heizung & WW+Verteil)	1977	kWh/a
Personenbelegung	2,9	Personen

Standort: Auswahl aus dem Blatt Flächen	4-Dach	
Größe der ausgewählten Fläche	83	m ²
Freie Fläche (abzügl. therm. u. elektr. Solaranlagen)	12,1	m ²
Abweichung zur Nordrichtung	180	°
Neigung gegen die Horizontale	45	°
Alternative Eingabe: Abweichung zur Nordrichtung	180	°
Alternative Eingabe: Neigung gegen die Horizontale	45	°

Kollektor	6-Standard-Flachkollektor	
Heizungsunterstützung (ggf. ankreuzen)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warmwasservorrang (ggf. ankreuzen)	<input type="checkbox"/>	


Kollektorfläche	5,40	m ²
spezifische Kollektorfläche	1,8	m ² /Pers
Höhe des Kollektorfelds	1,00	m
Höhe des Horizonts	0,00	m
Horizontentfernung	1000,00	m
zusätzlicher Abminderungsfaktor Verschattung	r _{so}	

Ergebnisse

	überbaute Fläche	Absolut
	kWh/(m ² _{überbaut} *a)	kWh/a
Solarer Wärmebeitrag gesamt	31%	1759
Solarer Deckungsbeitrag WW	42%	1577
Solarer Deckungsbeitrag Raumheizung	9%	182

	kgCO ₂ eq/a	kgCO ₂ eq/a
1-CO ₂ -Faktoren GEMIS (Deutschland)	0,045	79

Bestimmung des PER-Faktors		
Ertrag PV-Ref.-anlage	PER _{el}	PER _{sol,therm}
kWh _{el} /a	kWh _{prim-el} /kWh _{el}	$\frac{kWh_{sol,therm}}{kWh_{th} * kWh_{prim-el}/kWh_{el}}$
693	1,35	0,29
621,4	1,30	0,30
71,6	1,80	0,22

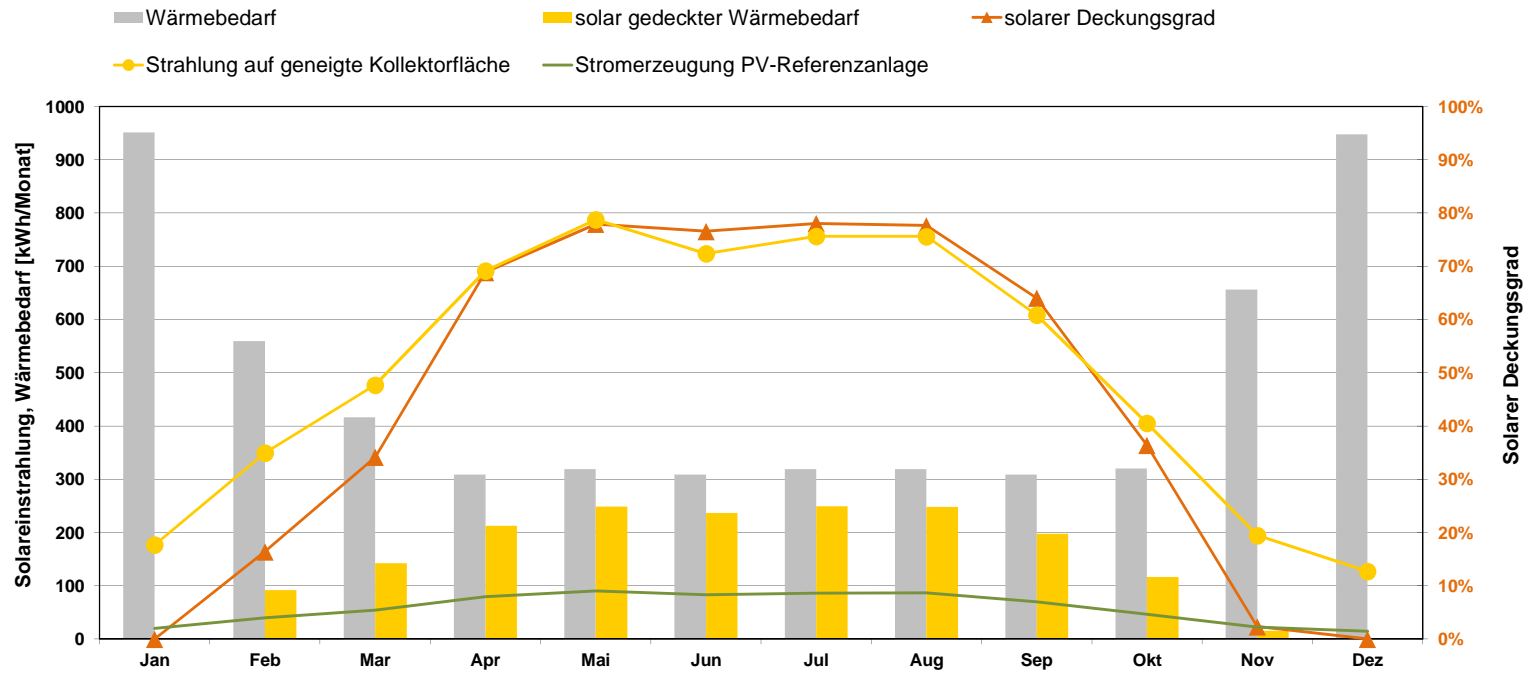

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
Wärmebedarf WW-Bereitung	319	288	319	309	319	309	319	319	309	319	309	319	3758	kWh/Monat
Wärmebedarf Raumheizung	632	271	97	0	0	0	0	0	0	1	347	628	1977	kWh/Monat
Wärmebedarf	951	559	416	309	319	309	319	319	309	320	656	948	5735	kWh/Monat
Strahlung auf geneigte Kollektorfläche	177	350	477	691	788	724	756	756	609	405	195	127	6056	kWh/Monat
Eingabe: Solarertrag WW													0	kWh/Monat
Eingabe: Solarertrag Heizung													0	kWh/Monat
solar gedeckter Wärmebedarf WW	0	8	61	213	249	237	249	248	198	116	0	0	1577	kWh/Monat
solar gedeckter Wärmebedarf Heizung	0	84	82	0	0	0	0	0	0	1	15	0	182	kWh/Monat
solar gedeckter Wärmebedarf	0	92	142	213	249	237	249	248	198	117	15	0	1759	kWh/Monat
solarer Deckungsgrad	0%	16%	34%	69%	78%	77%	78%	78%	64%	36%	2%	0%	31%	-
Stromerzeugung PV-Referenzanlage	20	40	55	79	90	83	86	86	70	47	22	14	693	kWh/Monat

Photovoltaik - Anlagen

Passivhaus mit PHPP Version 9.6b

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Klimatensatz **DE-9999-PHPP-Standard**
 Objekttyp: **Reihenhaus**
 Überbaute Fläche: **80,9** m²

Anlagenbezeichnung
 Standort: Auswahl aus dem Blatt Flächen
 Größe der ausgewählten Fläche
 Abweichung zur Nordrichtung
 Neigung gegen die Horizontale
 Alternative Eingabe: Abweichung zur Nordrichtung
 Alternative Eingabe: Neigung gegen die Horizontale

Anlage 1	Anlage 2	PV-Referenzanlage		
4-Dach	1-Außenwand Süd	4-Dach		
83,4	43,1	83,4	m ²	
180	180	180	°	
30	90	45	°	
180			°	
30			°	

Angaben aus dem Moduledatenblatt

	4-Mono-Si	5-Poly-Si				4-Mono-Si	
Technologie							
Nennstrom	7,71	7,71				7,71	A
Nennspannung	30,50	30,50				30,50	V
Nennleistung	235	235	0	0	0	235	W _p
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms	0,040	0,040				0,040	%/K
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung	-0,340	-0,340				-0,340	%/K
Modulabmessungen: Höhe	1,658	1,658				1,658	m
Modulabmessungen: Breite	0,994	0,994				0,994	m
						1,6	Modulfläche [m ²]

Weitere Angaben


Modulanzahl	40	14				3,3	
Höhe des Modulfelds	2,0	3,0				1	m
Höhe des Horizonts		5,0				0	m
Horizontentfernung		20,0				1000,0	m
zusätzlicher Abminderungsfaktor Verschattung	95%	90%					
Wirkungsgrad des Wechselrichters	95%	95%				95%	

Ergebnisse

Fläche des Modulfeldes	65,9	23,1	0,0	0,0	0,0	5,4	m ²
Freie Fläche auf dem ausgewählten Bauteil	12,1	20,0				12,1	m ²
Belegung des Bauteils	86%	54%				86%	
Jahresverluste durch Verschattung	424	427				0	kWh

Jahres-Stromertrag nach Wechselrichter Absolut

	0056	1579				693	9635	
Bezogen auf die überbaute Fläche	99,5	19,5				8,6	119	kWh/m ² überbaute
CO ₂ -Äquivalent-Emissions nach 1-CO ₂ -Faktoren GEMIS (Deutschland)	1047,3	99,5				90,1	1146,7	kg/a
PE-Faktor nach 1-PE-Faktoren (nicht regenerativ) PHI Zertifizierung	0,00	0,00				0,0	0,00	kWh _{prim} /kWh

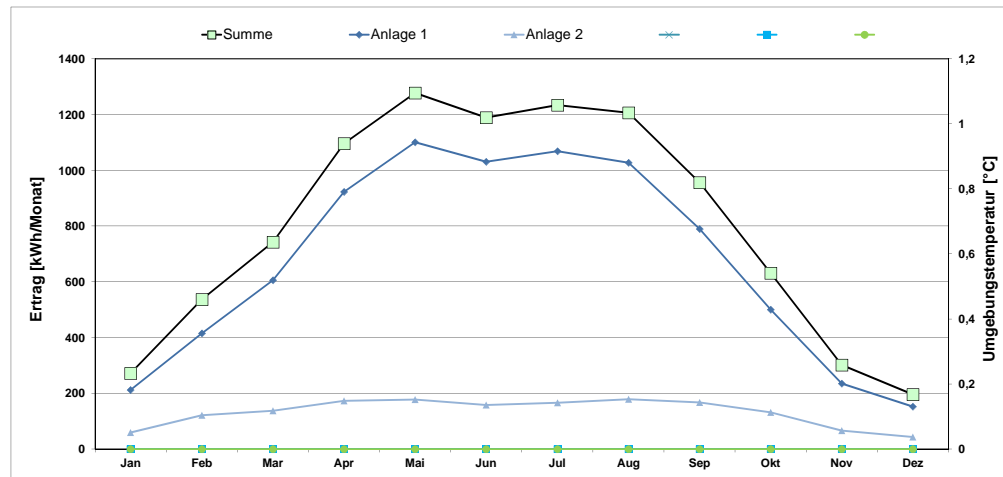

Strombedarf Wohngebäude

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Spalte Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13
Anwendung	vorhanden? (1/0)	In der thermischen Hülle? (1/0)	Normbedarf	Nutzungsfaktor	Häufigkeit	Bezugsgröße	Nutzenergie (kWh/a)	Anteil elektrisch	Anteil nichtelektrisch	Strombedarf (kWh/a)	Mehr-/Minderbedarf	Grenzaufwandszahl	solarer Deckungsgrad	nichtelektrischer Bedarf (kWh/a)
Geschirrspülen	1	1	1,10 kWh/Anw.	1,00	65 /((P*a)	2,9 P	211	50%	50%	105				
1-Warmwasseranschluss														
Waschen	1	1	0,95 kWh/Anw.	1,00	57 /((P*a)	2,9 P	160	55%	45%	88				
1-Warmwasseranschluss														
Trocknen mit:	1	0	2,00 kWh/Anw.	0,88	57 /((P*a)	2,9 P	0	0%	0%	0				
1-Wäscheleine				Restfeuchte 0,60										
Energieverbr. durch Verdunstung	1	0	0,00 kWh/Anw.	0,60	57 /((P*a)	2,9 P	0		100%	0				
Kühlen	1	1	0,28 kWh/d	1,00	365 d/a	1 HH	102	100%		102				
Gefrieren	1	0	0,55 kWh/d	0,90	365 d/a	1 HH	181	100%		181				
oder Kombination	0	1	0,70 kWh/d	1,00	365 d/a	1 HH	0	100%		0				
Kochen mit	1	1	0,25 kWh/Anw.	1,00	500 /((P*a)	2,9 P	369	100%		369				
1-Strom									0%					
Mittl. Leuchtmittelleffizienz [lm/W]														0
Beleuchtung	1	1	14 W	1,00	2,90 kh/(P*a)	2,9 P	123	100%		123				
Elektronik	1	1	80 W	1,00	0,55 kh/(P*a)	2,9 P	130	100%		130				
Kleingeräte etc	1	1	50 kWh	1,00	1,00 /((P*a)	2,9 P	147	100%		147				
Summe Hilfsstrom							482			482				
Sonstiges:							0			0				
							0			0				
							0			0				
Summe							1905 kWh			1727 kWh		213 kWh		100 kWh
Kennwert										11,1 kWh/(m ² a)		1,1 kWh/(m ² a)		0,6 kWh/(m ² a)
Empfehlung Maximalwert										18				

Arbeitshilfen Büroanwendungen	Raumkategorie	In der thermischen Hülle? [1/0]	vorhanden? [1/0]	Anzahl	Leistungs-aufnahme [W]	Nutzungsstunden im Jahr [h/a]	relative Abwesenheit	Nutzungsdauer im Energiesparbetrieb [h/a]	Nutzenergie [kWh/a]	Strombedarf [kWh/a]
PC 1	22-Gruppenbüro	1	1	6	80	1925	*(1-0,3)	=	647	646,8
PC im Energiesparbetrieb		1		6	2,0	1925	* 0,3	=	7	6,9
Monitor 1	22-Gruppenbüro	1	1	6	28	1925	*(1-0,3)	=	226	226,4
Monitor im Energiesparbetrieb		1		6	2,0	1925	* 0,3	=	7	6,9
PC 2		1	0		80	0	*(1-0)	=	0	0,0
PC im Energiesparbetrieb		1		0	2,0	0	* 0	=	0	0,0
Monitor 2		1	0		28	0	*(1-0)	=	0	0,0
Monitor im Energiesparbetrieb		1		0	2,0	0	* 0	=	0	0,0
Kopierer	22-Gruppenbüro	1	1	1	400	2750		- 2475	= 110	110,0
Kopierer im Energiesparbetrieb		1		1	30	2475			= 74	74,3
Drucker	22-Gruppenbüro	1	1	2	300	2750		- 2475	= 165	165,0
Drucker im Energiesparbetrieb		1		2	2	2475			= 10	9,9
Server	22-Gruppenbüro	1	1	1	100	2750			= 275	275,0
Server im Energiesparbetrieb		1		1	2,0	8760		- 2750	= 12	12,0
Telefonanlage		1	1	1	94	8760			= 823	823,4
Händetrockner (WC)		1	1	6	2000	20			= 240	240,0
									= 0	0,0
									= 0	0,0
									= 0	0,0
									= 0	0,0

Küche / Hilfsstrom	Raumkategorie (überwiegende Nutzung des Gebäudes)	In der thermischen Hülle? [1/0]	vorhanden? [1/0]	Nutzungstage im Jahr [d/a]	Anzahl der Essen je Nutzungstag	Normverbrauch	Nutzenergie [kWh/a]	Anteil nichtelektrisch	Anteil elektrisch	Mehr-/Minderbedarf	Grenzauf-wandzahl	solarer Deckungsgrad	nichtelektrischer Bedarf [kWh/a]	Strombedarf [kWh/a]
Kochen:		1	1	0	4	0,25	0	*	0%				0	0,0
2-Erdgas						kWh / Gedeck	0	*	100%				0	0,0
Spülen:		1	1	0	4	0,10	0	*	55%				0	0,0
1-Warmwasseranschluss						kWh/d	0	*	45%	*(1+0,30)*	1,20	*(1-0,42)	0	0,0
Kühlen		1	1	365		0,38	140	*	100%					140,0
Kaffeemaschine		1	1	200		0,25	50	*	100%					50,0
							0	*	100%					0,0
							0	*	100%					0,0
							0	*	100%					0,0
							0	*	100%					0,0
							0	*	100%					0,0
							0	*	100%					0,0
							0	*	100%					0,0
Summe Hilfsstrom							482		100%					481,7
Summe							4552 kWh		0				0,0	4552 kWh/a kW
Kennwert									0,0				0,0	29 kWh/(m²a) kW

Hilfsstrom

Passivhaus-Reihendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Energiebezugsfläche	156	m ²	Wärmebereitstellungsgrad LA		0,82	Heizwärmebedarf		13	kWh/(m ² a)
Heizzeit	219	d	Laufzeit LA im Winter		5,25	Nenn-Wärmeleistung des Kessels		15	kW
Luftvolumen	390	m ³	Laufzeit LA im Sommer		3,51	Wärmebedarf TW-Erwärmungsanlage		3758	kWh/a
Wohnungen	1	HH	Luftwechselrate		0,30	Ausleg. Vorlauftemperatur		55	°C

Spalte Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anwendung	vorhanden [1/0]	in der thermischen Hülle [1/0]	Normbedarf	Nutzungsfaktor	Betriebsdauer	Bezugsgröße	Strombedarf [kWh/a]	Verfügbarkeit als interne Wärme	genutzt in Zeitraum [kh/a]	interne Wärmequelle Winter [W]	interne Wärmequelle Sommer [W]
Lüftungsanlage											
Lüftung im Winter	1		0,40 Wh/m ³	* 0,30 h ⁻¹	* 5,3 kh/a	* 390 m ³	= 246	im Wärmebereitstellungsgrad enthalten			
Enteisung WT	1	1	Eingaben in Blatt Lüftung bzw. Zusatz Lüftg.				= 52	* 0,2	/ 5,25	= 2	
Lüftung im Sommer	0	0,55	0,00 Wh/m ³	* 0,00 h ⁻¹	* 3,5 kh/a	* 390 m ³	= 0	* 1,0	/ 3,51	=	0
Zusatzlüftung Sommer	0	0,55	0,00 Wh/m ³	* 0,00 h ⁻¹	* 3,5 kh/a	* 390 m ³	= 0	* 1,0	/ 3,51	=	0,0
interne Wärmequelle "Zusatzlüftung Sommer"											
Heizungsanlage geregelt/ungeregelt [1/0]											
Eingabewert Nennleistungsaufnahme d. Pumpe	21	1									
Umwälzpumpe	1	0	21 W	* 0,8	* 5,3 kh/a	* 1	= 85	* 1,0	/ 5,25	= 0	
el. Leistungsaufnahme des Kessels bei 30% Last											
Hilfsenergie Kessel Heiz.	0	0	55 W	* 1,00	* 0,00 kh/a	* 1	= 0	* 1,0	/ 5,25	= 0	
Hilfsenergie Stückholz- / Pelletfeuerung	0	0	Eingaben in Blatt Kessel. Hilfsenergiebedarf inkl. etwaiger Trinkwarmwasserbereitung								
Trinkwarmwasser-Anlage											
Eingabewert mittl. Leistungsaufnahme d. Pumpe	6										
Zirkulationspumpe	1	0	6 W	* 1,00	* 4,8 kh/a	* 1	= 29	* 1,0	/ 8,76	= 0	0
Eingabewert Nennleistungsaufnahme d. Pumpe											
Speicherladepumpe WW	0		56 W	* 1,00	* 0,3 kh/a	* 1	= 0	* 1,0	/ 8,76	= 0	0
el. Leistungsaufnahme des Kessels bei 100% Last											
Hilfsenergie Kessel WW	0	0	165 W	* 1,00	* 0,0 kh/a	* 1	= 0	* 1,0	/ 8,76	= 0	0
Eingabewert Nennleistungsaufnahme d. Solarpumpe											
Hilfsstrom solar	1	1	40 W	* 1,00	* 1,8 kh/a	* 1	= 70	* 1,0	/ 8,76	= 8	8
Hilfsstrom Kühlen und Entfeuchten											
Hilfsstrom Kühlen	0	0	kWh/a	* 1,00	* 1,0	* 1	= 0	* 1,0	/ 3,51	=	0
Hilfsstrom Entfeuchten	0	0	kWh/a	* 1,00	* 1,0	* 1	= 0	* 1,0	/ 3,51	=	0
Hilfsstrom sonst											
Hilfsstrom sonst	0	0	30 kWh/a	* 1,00	* 1,0	* 1	= 0	* 1,0	/ 8,76	= 0	0
Summe							482			10	8
Kennwert	kWh/(m ² a) (Energiebezugsfläche)						3,1				

Interne Wärmegewinne für Wohngebäude (Momentan ist dieses Blatt nicht aktiv.)

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Nutzung: 10-Wohnen

IWQ Heizfall **2,42** W/m²

Art der verwendeten Werte: 2-Standard

IWQ Kühlfall **2,42** W/m²

kein Eintrag erforderlich

[zur Auswahl der Nutzung](#)

Anwendung	vorhanden [1/0] bzw. Anzahl Personen	in der thermischen Hülle [1/0]	Normverbrauch	Personen	Wohnfläche	Nutzungsfaktor	Häufigkeit	Nutzenergie [kWh/a]	Bei Elektrobilanz mitgerechnet?	Verfügbarkeit	genutzt in Zeitraum [kh/a]	interne Wärmequelle [W]	Personen		Heizwärmebedarf	
													2,9	P	13	kWh/(m²a)
				156	m²											
Geschirrspülen	1	1	1,1 kWh/Anw.			1,00	65 /(P*a)	211 *		0,30 /	8,76	= 7				
Waschen	1	1	1,0 kWh/Anw.			1,00	57 /(P*a)	160 *		0,30 /	8,76	= 5				
Trocknen mit: 1-Wäscheleine	1	0	2,0 kWh/Anw.			0,88	57 /(P*a)	0 *		1,00 /	8,76	= 0				
Energieverbr. durch Verdunstung	1	0	0,0 kWh/Anw.			0,60	57 /(P*a)	0 *(1-0)*		0,80 /	8,76	= 0				
Kühlen	1	1	0,3 kWh/d			1,00	365 d/a	102 *		1,00 /	8,76	= 12				
Gefrieren oder Kombination	1	0	0,6 kWh/d			0,90	365 d/a	181 *		1,00 /	8,76	= 0				
	0	1	0,7 kWh/d			1,00	365 d/a	0 *		1,00 /	8,76	= 0				
Kochen	1	1	0,3 kWh/Anw.			1,00	500 /(P*a)	369 *		0,50 /	8,76	= 21				
Beleuchtung	1	1	14,4 W			1,00	2,9 kh/(P*a)	123 *		1,00 /	8,76	= 14				
Elektronik	1	1	80,0 W			1,00	0,55 kh/(P*a)	130 *		1,00 /	8,76	= 15				
Kleingeräte/sonstiges	1	1	50,0 kWh			1,00	1,0 /(P*a)	147 *		1,00 /	8,76	= 17				
Hilfsgeräte (s. Blatt Hilfsstrom)												= 10				
Sonstige Einrichtungen (s. Bl. Strom)	0	0,0						0 *		0 /	8,76	= 0				
Personen	3	1	80,0 W/P			1,00	8,76 kh/a	2067 *		0,55 /	8,76	= 130				
Kaltwasser	3	1	-16,9 W/P			1,00	8,76 kh/a					= -50				
Warmwasser-Zirkulation	1	1	57,0 W			1,00	8,76 kh/a	499 *		1,00 /	8,76	= 57				
Warmwasser-Einzelleitungen	1	1	7,9 W			1,00	8,76 kh/a	69 *		1,00 /	8,76	= 8				
Warmwasser-Speicher Heizfall	1	0	0,0 W			1,00	8,76 kh/a	0 *		1,00 /	8,76	= 0				
Warmwasser-Speicher Kühlfall	1	0	0,0 W			1,00	8,76 kh/a	0 *		1,00 /	8,76	= 0				
Verdunstung	3	1	-25,0 W/P			1,00	8,76 kh/a	-646 *		1,00 /	8,76	= -74				
Summe IWQ												W	172			
Kennwert IWQ												W/m²	1,10			
Wärmeangebot aus internen Wärmequellen									219 d/a			kWh/(m²a)	5,8			

Erneuerbare Primärenergie PER

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizn: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1% / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Objekttyp: **Reihenhaus**

Auswahl Wärmeerzeugungssystem

Primärer Wärmeerzeuger

2-Wärmepumpe

Sekundärer Wärmeerzeuger (optional)

Deckungsbeitrag (Nutzenergie)	
Heizung	Warmwasser
100%	100%
0%	0%

Weitere Eingaben in den Blättern

WP, evtl. WP Erde

Heizwärmebedarf inkl. Verteilung u. hydr. Frostschutz:

Nutzkältebedarf inkl. Entfeuchtung:

Warmwasserbedarf inkl. Verteilung:

Energiebezugsfläche A _{EIB} :	156	m ²
Überbaute Fläche A _{Gebäude} :	81	m ²
Heizwärmebedarf:	13	kWh/(m ² a)
Nutzkältebedarf inkl. Entfeuchtung:		kWh/(m ² a)
Warmwasserbedarf inkl. Verteilung:	24	kWh/(m ² a)


Energiebedarf Bezug: Energiebezugsfläche	Wirkungsgrad		Endenergie		PER			PE		CO ₂	
	Berechnung	Eigener Wert	Deckungsanteil (Endenergie)	Endenergiebedarf (kWh/(m ² a))	PER-Faktor kWh/kWh	PER-Faktor effektiv (mit Biomassekontingent) kWh/kWh	PER-Kennwert kWh/(m ² a)	PE-Faktor kWh/kWh	PE-Kennwert kWh/(m ² a)	CO ₂ -Emissionsfaktor (CO ₂ -eq) kg/kWh	CO ₂ -eq-Emissionen kg/(m ² a)
							31,7		40,2		12,4
Heizung			100%			1,11	11,1	1,59	16,0		4,8
Strom (WP Kompaktgerät)								1,80		0,532	
Strom (Wärmepumpe)	1,79		91%	6,4	1,80	1,10	7,1	1,80	11,6	0,532	3,4
Nah-/ Fernwärme: 40-Eigene Eingabe: 90% KWK					0,85 1,39 1,01			0,80		0,240	
Holz und andere Biomasse					1,10			-		-	
Erdgas / EE-Gas					1,75			1,10		0,250	
Heizöl / EE-Methanol					2,30			1,10		0,320	
Thermische Solaranlage			9%	1,2	0,22	0,22	0,3	0,00	0,0	0,045	0,0524
Strom (direkt)					1,80			1,80		0,532	
sonstige											
Hilfsstrom (Heizung, Lüftung Winter)				2,5	1,80	1,56	3,8	1,80	4,4	0,532	1,3
Kühlung und Entfeuchtung							0,0		0,0		0,0
Strom Kühlung (Wärmepumpe)								1,80		0,532	
Hilfsstrom Kühlung, Lüftung Sommer								1,80		0,532	
Strom Entfeuchtung (Wärmepumpe)								1,80		0,532	
Hilfsstrom (Entfeuchtung)								1,80		0,532	
Warmwasserbereitung			100%			0,65	10,1	0,63	9,8		3,4
Strom (WP Kompaktgerät)								1,80		0,532	
Strom (Wärmepumpe)	2,91		58%	4,8	1,30	1,30	6,3	1,80	8,7	0,532	2,6
Nah-/ Fernwärme: 40-Eigene Eingabe: 90% KWK					0,85 1,39 1,01			0,80		0,240	
Holz und andere Biomasse					1,10			-		-	
Erdgas / EE-Gas					1,75			1,10		0,250	
Heizöl / Methanol					2,30			1,10		0,320	
Thermische Solaranlage			42%	10,1	0,30	0,30	3,1	0,00	0,0	0,045	0,455
Strom (direkt)					1,30			1,80		0,532	
sonstige											
Hilfsstrom (WW + solar)				0,6	1,30	1,30	0,8	1,80	1,1	0,532	0,3
Haushaltsstrom				8,0			10,4		14,4		4,2
Strom (Haushalt bzw. NIWo Beleuchtung etc.)				8,0	1,30	1,30	10,4	1,80	14,4	0,532	4,2
Hilfsstrom (sonstige)					1,30			1,80		0,532	
Gas-/ EE-Gas Trocknen/Kochen				0,0			0,0	1,80	0,0	0,270	0,0

Energieerzeugung Bezug: Überbaute Fläche	Endenergie		PER		PE		CO ₂	
	Endenergieerzeugung kWh/a	Endenergieerzeugung kWh/(m ² _{überbaut} *a)	PER-Faktor kWh/kWh	PER-Kennwert kWh/(m ² _{überbaut})	PE-Faktor kWh/kWh	PE-Kennwert kWh/(m ² a)	Emissionsfaktor (CO ₂ -eq) kg/kWh	CO ₂ -eq-Emissionen kg/a
				125,4		26,1		1225,9
PV-Strom	9635	119,1	1,00	119,1	0,00	0,0	0,119	1146,7
Thermische Solaranlage	1759	21,7	0,29	6,3	1,20	26,1	0,045	79,2
Windenergie onshore		0,0	1,00	0,0	0,00	0,0	0,009	0,0

Anforderung an den PE-Bedarf bei Nachweis nach PE (nicht erneuerbar) [kWh/(m ² a)]	-	Aktuelles Gebäude erreicht für den Aspekt	40	Anforderung erfüllt?	-
---	---	---	----	----------------------	---

Erreichbarer Energiestandard bei Nachweis nach Erneuerbarer Primärenergie (Bewertung einzelner Aspekte)	Nutzenergie, Leistung				Luftdichtheit n50 1/h
	Heizwärme Energiebezugsfl. kWh/(m ² a)	Heizlast Energiebezugsfl. W/m ²	Nutzkälte Energiebezugsfl. kWh/(m ² a)	Kühllast Energiebezugsfl. W/m ²	
Anforderung Passivhaus Premium		10	-	-	0,60
Anforderung Passivhaus Plus	15		-	-	0,60
Anforderung Passivhaus Classic			-	-	1,00
Anforderung Energiesparhaus	30		-	-	0,2
Aktuelles Gebäude erreicht für den Aspekt	13	10	-	-	Premium

Zusammenfassung	Endenergie		PER-Kennwert	PE-Kennwert	CO ₂ eq-Emissionen	CO ₂ eq-Substitutionsbilanz
	MWh/a	MWh/a				
Wissenschaftlich nicht korrekt werden hier verschiedene Endenergieträger aufsummiert, da von einzelnen Standards wie dem Effizienzhaus Plus gefordert.						
Bedarf	5,2	4,9		6,26	1930	1930
Erzeugung	-11,4	-10,1		-2,11	1226	-4345
Bedarf, Erzeugung kumuliert (Jahresbilanz)	-6,16	-5,21		4,15	3156	-2414
Bedarf ohne Haushaltsstrom	4,0	3,3		4,02	1268	1268
Bedarf ohne HH-Strom, Erzeugung kumuliert	-7,40	-6,83		1,91	2494	-3077

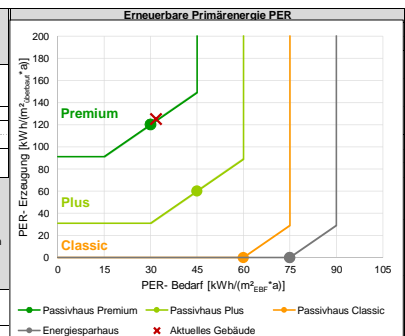

Wärmepumpe

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

		Objekttyp: Reihenhaus
Energiebezugsfläche A _{EB} :		156 m ²
Anteil Deckung Heizwärmebedarf	(Blatt PER)	91%
Heizwärmebedarf + Verteilverluste	Q _H +Q _{H,L} (Blatt WW+Verteil)	1977 kWh/a
Solar Anteil Deckung Heizwärme	η _{Solar, H} (Blatt SolarWW)	9%
Effektiver jährlicher Heizbedarf	Q _{H,WI} =Q _H *(1-η _{Solar, H})	1795 kWh/a
Anteil Deckung WW-Bedarf	(Blatt PER)	58%
Gesamter Heizbedarf des WW-Systems	Q _{g,WW} (Blatt WW+Verteil)	3546 kWh/a
Solar Anteil Deckung WW	η _{Solar, WW} (Blatt SolarWW)	42%
Effektiver WW-Bedarf	Q _{g,WW,WI} =Q _{g,WW} *(1-η _{Solar, WW})	2058 kWh/a
Anzahl der Wärmepumpen		2
Funktion		Heizung & WW
Eingaben zum Heizungssystem		
Auswahl der WP:	1-Standard Luft/Wasser-Wärmepumpe	Wärmequelle: 1-Außenluft
Auswahl Heizsystem		2-Heizkörper
Auslegungstemperatur Heizsystem	θ _{Auslg.} (Blatt WW+Verteil)	55,00 °C
Auslegungsleistung des Heizsystems	P _{Nenn}	1,39 kW
Heizungssystem (nur von Experten ausfüllen)		
Auslegungsleistung des Heizsystems (Heizkörper, FBH)	P _{Nenn}	
Heizkörperexponent	n	
Wärmespeicher (Pufferspeicher Blatt WW+Verteil)		0-nein
Spezifischer Speicherwärmeverlust	U * A _{Speicher}	3,0 W/K
Lage des Wärmespeichers		2-außerhalb
Temperatur im Aufstellraum des Speichers (außerhalb der thermischen Hülle)	(Blatt WW+Verteil)	
Senktemperatur Heizung-WP	θ _{Senke}	55,00 °C
Eingaben zum Warmwassersystem		
Auswahl der WP:	1-Standard Luft/Wasser-Wärmepumpe	Wärmequelle: 1-Außenluft
WW Temperatur	(Blatt WW+Verteil)	60,00 °C
Lage WW-Speicher ('Speicher 1' Blatt WW+Verteil)		2-außerhalb
Spezifische Speicherwärmeverluste	U * A _{Speicher}	3,0 W/K
Temperatur im Aufstellraum des Speichers (außerhalb der thermischen Hülle)	(Blatt WW+Verteil)	11,00 °C
Art der Ergänzungsheizung		1-elekt. Heizstab
Δθ des elektrischen Durchlauferhitzers		5,0 K
Zusätzliche Optionen bei Versorgung mit einer Wärmepumpe und der Funktion Heizung & WW		
Gleiche WP-Senktemperatur für Heizung und für WW		1-ja
Vorrangschaltung der Wärmepumpe (WW / Heizung)	(Hersteller, Datenblatt)	2-Heizungs-Vorrang
Steuerungsstrategie		
Steuerungsstrategie der Wärmepumpe		1-Ein/Aus
Erdreich und Grundwasser als Wärmepumpenquelle		
Tiefe Grundwasser / Erdregister / Erdsonde	z	20,0 m
elektr. Leistung der Grundwasser- bzw. Sole-Förderpumpe	P _{Pumpe}	0,05 kW

Heizung

Wärmepumpe:

Quelle:

	θ_{Quelle} °C	θ_{Senke} °C	Heizleistung kW	COP
Testpunkt 1	-7,0	35,0	2,2	2,7
Testpunkt 2	2,0	35,0	2,6	3,1
Testpunkt 3	10,0	35,0	3,1	4,0
Testpunkt 4	15,0	35,0	3,8	4,3
Testpunkt 5	20,0	35,0	4,1	4,9
Testpunkt 6	-7,0	50,0	2,0	2,0
Testpunkt 7	2,0	50,0	2,5	2,3
Testpunkt 8	7,0	50,0	3,0	2,8
Testpunkt 9	15,0	50,0	3,7	3,3
Testpunkt 10	20,0	50,0	3,9	3,5
Testpunkt 11				
Testpunkt 12				
Testpunkt 13				
Testpunkt 14				
Testpunkt 15				

Temperaturdifferenz Senke $\Delta\theta_{\text{Senke}}$ K

WW

Wärmepumpe:

Quelle:

	θ_{Quelle} °C	θ_{Senke} °C	Heizleistung kW	COP
Testpunkt 1	-7,0	35,0	2,2	2,7
Testpunkt 2	2,0	35,0	2,6	3,1
Testpunkt 3	10,0	35,0	3,1	4,0
Testpunkt 4	15,0	35,0	3,8	4,3
Testpunkt 5	20,0	35,0	4,1	4,9
Testpunkt 6	-7,0	50,0	2,0	2,0
Testpunkt 7	2,0	50,0	2,5	2,3
Testpunkt 8	7,0	50,0	3,0	2,8
Testpunkt 9	15,0	50,0	3,7	3,3
Testpunkt 10	20,0	50,0	3,9	3,5
Testpunkt 11				
Testpunkt 12				
Testpunkt 13				
Testpunkt 14				
Testpunkt 15				

Temperaturdifferenz Senke $\Delta\theta_{\text{Senke}}$ K

- Strombedarf Förderpumpe (Grundwasser / Sole)
- Wärmelieferung direktelektrisch
- Wärmelieferung WP Heizung
- Wärmelieferung WP Warmwasser Winter
- Wärmelieferung WP Warmwasser Sommer
- Wärmelieferung WP Heizung ohne Speicherluste
- Wärmelieferung WP Warmwasser Wi. ohne Speicherverl.
- Wärmelieferung WP Warmwasser So. ohne Speicherverl.
- Strombedarf der WP

$Q_{\text{El,Pumpe}}$	<input type="text" value="0"/>	kWh/a
$Q_{\text{El,dir}}$	<input type="text" value="0"/>	kWh/a
$Q_{\text{WP,Heiz}}$	<input type="text" value="1630"/>	kWh/a
$Q_{\text{WP,WW,Winter}}$	<input type="text" value="609"/>	kWh/a
$Q_{\text{WP,WW,Sommer}}$	<input type="text" value="554"/>	kWh/a
$Q_{\text{WP,Heiz}}$	<input type="text" value="1630"/>	kWh/a
$Q_{\text{WP,WW,Winter}}$	<input type="text" value="388"/>	kWh/a
$Q_{\text{WP,WW,Sommer}}$	<input type="text" value="28"/>	kWh/a
Q_{elWP}	<input type="text" value="1654"/>	kWh/a

Jahresarbeitszahl WP

$\text{SPF}_{\text{H-1}}$

1. WP: Heizung bzw. Heizung & WW

kWh/a

2. WP: Warmwas:

kWh/(m²a)

Endenergiebedarf der Wärmebereitstellung
jährlicher Primärenergiebedarf

Q_{End}

jährliche Emission CO₂-Äquivalent

kg/a

kg/(m²a)

Wärmepumpe Erde (Erdsonden / Erdkollektoren)

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Objekttyp: **Reihenhaus**
Energiebezugsfläche A_{EB}: **156** m²

Erdsonden

Sondenfeld Konfiguration: **A** Einzelsonde
Sondenlänge (Blatt WP): **H 40** m
Sondenabstand (bei Sondenfeldern): **B 10** m
Tiefe (z=H/2): **z 20** m
Sondentyp: **A** Doppel-U
Bohrlochradius: **r_b 0,090** m
Innenradius Rohr: **r_i 0,013** m
Außenradius Rohr: **r_a 0,016** m
Abstand Rohre: **BU 0,070** m
Innenradius Mantelrohr (nur Koaxial): **r_{i2} 0,050** m
Außenradius Mantelrohr (nur Koaxial): **r_{a2} 0,052** m
Wärmeleitfähigkeit Rohr: **λ_R 0,42** W/(mK)
Wärmeleitfähigkeit Hinterfüllung: **λ_F 2,00** W/(mK)
Sondenzeitkonstante: **t_s 2058** d
Interner Bohrlochwiderstand: **R_a 0,169** Km/W
Bohrlochwiderstand: **R_b 0,066** Km/W

Erdreich

Bodentyp: **J** Anderer Boden
Dichte des Erdreiches: **ρ_E 2000** kg/m³
Wärmekapazität des Erdreiches: **c_{pE} 1000** J/(kgK)
Wärmeleitfähigkeit Erde: **λ_E 2,0** W/(mK)
Temperaturleitfähigkeit des Erdreiches: **a_E 0,000001** m/s²
Temperaturgradient Erdreich: **ΔT_E 0,022** K/m

Sole

Sole (Eigenschaften bei 2°C): **E** Sole
Dichte Sole: **ρ_S 1036** kg/m³
dynamische Viskosität Sole: **η_S 0,0052** kg/(ms)
Wärmekapazität Sole: **c_{pS} 3815** J/(kgK)
Wärmeleitfähigkeit Sole: **λ_S 0,4405** W/(mK)
Sole-Massenstrom: **m_S 0,6** kg/s

Betriebsweise

Abwärme aktive Kühlung an Erdsonden? (ggf. ankreuzen): **x**

Betriebsdauer Wärmepumpe: **h/a**
Spezifische Entzugsleistung im Jahresmittel: **q_{ex} 605** W/m
I/R_b 605 W/K

Erdkollektoren

Innenradius Rohr: **r_i 0,013** m
Außenradius Rohr: **r_a 0,016** m
Wärmeleitfähigkeit Rohr: **λ_R 0,420** W/(mK)
Rohrtiefe: **z_{Rohr} 20** m
Grundwasser Tiefe: **z_{gw}** m
Rohrabstand: **D 0,4** m
Grundfläche: **80** m²
Rohrmantelfläche: **20,1** m²
Rohrlänge: **L 200,0** m

Sole

Sole (Eigenschaften bei 2°C): **E** Sole
Dichte Sole: **ρ_S 1036** kg/m³
dynamische Viskosität Sole: **η_S 0,0052** kg/(ms)
Wärmekapazität Sole: **c_{pS} 3815** J/(kgK)
Wärmeleitfähigkeit Sole: **λ_S 0,4405** W/(mK)
Sole-Massenstrom: **m_S 0,5** kg/s

Spezifische Entzugsleistung: **q_{ex}** W/m²
U * A 2361 W/K

Klima

Periodendauer: **365** d
Erdoberfläche Temperatur Mittel: **T_{m0} 10,0** °C
Amplitude Oberflächentemperatur: **T₁ 8,6** °C
Phasenverschiebung Oberfläche: **t₀₂ 33** d

Eigenschaften Erdreich	Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	Dichte [kg/m ³]	Wärmekapazität [J/(kg K)]	Wärmekapazität [MJ/(m ³ K)]	Temperaturleitfähigkeit [10 ⁻⁷ m ² /s]	Quelle
A Sandboden, 9% Feuchte	0,980	1440	1507	2,170	4,520	[Neiß 1977]
B Sandboden, 13% Feuchte	1,500	1600	1800	2,880	5,210	[Neiß 1977]
C Erdreich, grobkiesig	0,520	2000	1840	3,680	1,410	[VDI 1984]
D Lehmboden, 36% Feuchte	2,300	1650	2847	4,700	4,900	[Neiß 1977]
E Tonboden	1,280	1500	880	1,320	9,700	[VDI 1984]
F Ton/Schluff	2,200	2550	882	2,250	9,780	[VDI 2000]
G Tonschiefer	2,100	2700	870	2,350	8,940	[VDI 2000]
H Schluff	1,500	1920	2938	5,640	2,660	[ISO 13370]
I Felsen	3,500	2500	2500	6,250	5,600	[ISO 13370]
J Anderer Boden	2,000	2000	1000	2,000		

Ergebnis Erdsondenberechnung

Monat	Bohrlochtemperatur °C
1	10,4
2	10,4
3	10,4
4	10,4
5	10,4
6	10,4
7	10,4
8	10,4
9	10,4
10	10,4
11	10,4
12	10,4

Eigenschaften Sole	Temperatur [°C]	Dichte [kg/m ³]	Wärmekapazität [J/(kg K)]	Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	dyn. Viskosität [kg/(ms)]
A Ethylenglykol 25%	2	1052	3950	0,480	0,0052
B Kaliumkarbonat	2	1265	2941	0,544	0,0031
C Kaliumformiat	2	1226	3190	0,534	0,00237
D Wasser	2	997	4190	0,590	0,001307
E Sole	2	1036	3815	0,441	0,005

Kessel (Gas, Öl & Holz)

Passivhaus-Reiheneinheit / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Objekttyp:	Reihenhaus	
Energiebezugsfläche A _{EB} :	156	m ²
Anteil Deckung Heizwärmebedarf (Blatt PER)	0%	
Heizwärmebedarf+Leitungsverluste Q _H +Q _{HL} : (Blatt WW+Verteil)	1977	kWh
Solarer Deckungsbeitrag an Raumwärme η _{Solar, H} (Blatt SolarWW)	9%	
Wirksamer Heizwärmebedarf Q _{H,WI} =Q _H *(1-η _{Solar, H})	0	kWh
Heizwärmebedarf ohne Leitungsverluste Q _H (Blatt Nachweis)	1953	kWh
Anteil Deckung Warmwasserbedarf ges. Wärmenachfrage des WW-Systems Q _{g,WW} (Blatt WW+Verteil)	3758	kWh
Solarer Deckungsbeitrag an Warmwasserbereitung η _{Solar, WW} (Blatt SolarWW)	42%	
Wirksamer Warmwasserbedarf Q _{WW,WI} =Q _{WW} *(1-η _{Solar, WW})	0	kWh

Bauart Wärmeerzeuger	12-BW-Kessel Gas	
Brennstoff	30-Erdgas	
PER-Faktoren (erneuerbare Primärenergie) (Blatt Daten)	1,75	kWh _{PER} /kWh _{End}
PE-Faktor (nicht erneuerbare Primärenergie) (Blatt Daten)	1,10	kWh _{PE} /kWh _{End}
CO ₂ -Emissionsfaktor (CO ₂ -Äquivalent) (Blatt Daten)	0,250	g/kWh
Zu Verfügung gestellte Nutzwärme Q _{Nutz}		kWh/a
max. Heizleistung zur Beheizung des Gebäudes P _{GB} (Blatt Heizlast)	1,53	kW
Länge der Heizperiode t _{HP}	5253	h
Länge der Trinkwasserperiode t _{TW}	8760	h

Eingegebene Kennwerte verwenden (ggf. ankreuzen)?

	Projekt-Kennwerte	Standardwerte	Eingabefeld
Auslegungsleistung P _{Nenn} (Typenschild)	15 kW	15 kW	
Aufstellung des Kessels (Außen: 0, Innen: 1)	0	0	
Eingabewerte (Öl- und Gaskessel)	Projekt-Kennwerte	Standardwerte	Eingabefeld
Kesselwirkungsgrad bei 30% Last η _{30%} (Hersteller)	99%	99%	99%
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung η _{100%} (Hersteller)	93%	93%	99%
Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei 70 °C q _{B,70} (Hersteller)	1,4%	1,4%	2,0%
mittlere Rücklauftemperatur bei Messung der 30% Last θ _{30%} (Hersteller)	30 °C	30 °C	
Eingabewerte (Biomasse-Wärmeerzeuger)	Projekt-Kennwerte	Standardwerte	Eingabefeld
Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers im Grundzyklus η _{GZ} (Hersteller)		60%	
Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers im stationären Betrieb η _{SB} (Hersteller)		70%	
mittlerer Anteil der Heizleistung, die an Heizkreis abgegeben wird z _{HK,m} (Hersteller)		0,4	
Temperaturdifferenz zw. An- und Ausschalten Δθ (Hersteller)		30 K	
Bei Innenaufstellung: Fläche des Aufstellungsraums A _{bad} (Projekt)		0 m ²	
pro Grundzyklus abgegebene Nutzwärme Q _{N,GZ} (Hersteller)		22,5 kWh	
mittlere Leistungsabgabe des Wärmeerzeugers Q _{N,m} (Hersteller)		15,0 kW	
Wärmeerzeuger ohne Fördereinrichtung für Pellets Gerät nur mit Regelung (keine Ventilator / keine Zündhilfe)			x
Hilfsenergiebedarf bei einem Grundzyklus Q _{HE,GZ} (Hersteller)			
Leistungsaufnahme im stationären Betrieb P _{el,SB} (Hersteller)			
Aufwandszahl Wärmeerzeuger Heizungsstrang e _{H,g,K} = 1/(f _g *η _k)	0%		
Aufwandszahl Wärmeerzeuger Warmwasserbereitung e _{TW,g,K} = f _{j,TW} /η _{100%}	0%		
Aufwandszahl Wärmeerzeuger WW & Heizung e _{g,K}	0%		
Endenergiebedarf der Wärmebereitstellung Heizung Q _{End,HE} = Q _{H,WI} * e _{H,g,K}	0 kWh/a	kWh/(m ² a)	
Endenergiebedarf der Wärmebereitstellung WW Q _{End,TW} = Q _{WW,WI} * e _{TW,g,K}	0 kWh/a		
Endenergiebedarf der Wärmebereitstellung gesamt Q _{End} = Q _{End,HE} + Q _{End,TW}	0 kWh/a	0,0 kWh/(m ² a)	
jährlicher PE-Bedarf (nicht erneuerbare Primärenergie)	0 kg/a	0,0 kg/(m ² a)	
jährliche Emission CO₂-Äquivalent	0 kg/a	0,0 kg/(m ² a)	

Nah- / Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Passivhaus-Reihenendhaus / Klima: PHPP-Standard / EBF: 156 m² / Heizen: 12,5 kWh/(m²a) / Übertemperatur: 1 % / PER: 31,7 kWh/(m²a)

Objekttyp:	Reihenhaus	
Energiebezugsfläche A _{EB} :	156	m ²
Anteil Deckung Heizwärmebedarf	(Blatt PER)	0%
Heizwärmebedarf kWh/a	Q _H (Blatt WW+Verteil)	1977 kWh
Solarer Deckungsbeitrag an Raumwärme	η _{Solar, H} (Blatt SolarWW)	9%
Wirksamer Heizwärmebedarf	Q _{H,WI} =Q _H *(1-η _{Solar, H})	0 kWh
Anteil Deckung Warmwasserbedarf	(Blatt PER)	0%
Warmwasserbedarf	Q _{WW} (Blatt WW+Verteil)	3758 kWh
Solarer Deckungsbeitrag an Warmwasserbereitung	η _{Solar, WW} (Blatt SolarWW)	42%
Wirksamer Warmwasserbedarf	Q _{WW,WI} =Q _{WW} *(1-η _{Solar, WW})	0 kWh

Definition Wärmequelle für PE-Faktor und CO ₂ -Emission	40-Eigene Eingabe: 90% KWK	PE-Faktor (nicht erneuerbar) kWh _{PE} /kWh _{End}	CO ₂ -Emissionsfaktor (CO ₂ -Äq) kg/kWh
		0,80	0,240

Definition der Wärmequelle zur Ermittlung der PER-Faktoren	Wärmenetz	
	Wirkungsgrad Fernwärmenetz	
	80%	

KWK-Anlage und Spitzenlastkessel	Anteil	Wirkungsgrad Strom	Wärme
	85%	40%	50%
KWK-Anlage	15%		96%
Spitzenlastkessel	100%		
Summe			

	PER-Faktoren	PER-Faktoren
Im Biomassebudget	1,10	0,85
Über Biomassebudget	1,80	1,39
Warmwasser Sommer	1,30	1,01

Aufwandszahl Wärmeübergabestation	e _{a,WÜ}	105%
Nutzungsgrad Wärmeübergabestation	η _{a,WÜ}	95%

Endenergiebedarf der Wärmebereitstellung	Q _{End} = Q _{nutz} * e _{a,WÜ}	kWh/a	0	kWh/(m ² a)	0,0
			0		0,0
jährlicher PE-Bedarf (nicht erneuerbare Primärenergie)		kg/a	0	kg/(m ² a)	0,0
			0		0,0

Tabelle der PER- und PE-Faktoren sowie CO ₂ -Äquivalent-Emissionsfaktoren verschiedenen Energieträger und -anwendungen unterschiedlicher Quellen						
Energieart	Nummer	Energieträger	Übernahme in das Blatt PE			
			PER-Faktor	1-PE-Faktoren (nicht regenerativ) PHI Zertifizierung		
			kWh _{prim-el} / kWh _{End}	kWh _{prim} / kWh _{End}		
	10	keine				
Brennstoffe	20	Heizöl	2,30	1,10		
	30	Erdgas	1,75	1,10		
	31	Flüssiggas	1,75	1,10		
	41	Steinkohle	2,30	1,10		
	42	Braunkohle	2,30	1,20		
	32	Biogas	1,10	1,10		
	21	Bioöl	1,10	1,10		
	43	Holz	1,10	0,20		
	44	Holz-Scheit	1,10	0,20		
	50	Holz-Pellets	1,10	0,20		
	46	Holz-Hackschnitzel Wald	1,10	0,20		
	47	Holz-Hackschnitzel Pappel KUP	1,10	0,20		
	33	EE-Gas	1,75			
	22	EE-Methanol	2,30			
48	Biomasse	1,10				
Strom	60	Strom-Mix		1,80		
	61	Verdrängungsstrommix		2,40		
	00	Primärstrom	1,00			
	01	Haushaltsstrom	1,30	1,80		
	02	Strom f. Warmwasser	1,30	1,80		
	03	Strom f. Heizung	1,80	1,80		
	04	Strom f. Kühlung	1,10	1,80		
	05	Strom f. Entfeuchtung	1,15	1,80		
	06	Platzhalter_EE-Stromanwendung	-	1,80		
	62	Photovoltaik-Strom	1,00	0,00		
	63	Photovoltaik-Strom Monokristallin	1,00	0,00		
	64	Photovoltaik-Strom Polykristallin	1,00	0,00		
	65	Windenergie onshore	1,00	0,00		
	66	Windenergie offshore	1,00	0,00		
67	Wasserkraftwerk > 10 MW	1,00	0,00			
Umweltenergie, Solarthermie	71	Erdwärme, Geothermie	0,00	0,00		
	72	Umgebungswärme	0,00	0,00		
	73	Umgebungskälte	0,00	0,00		
	80	Th. Solarenergie Flach (Erzeugung)	1,00	0,00		
	81	Th. Solarenergie Vakuum (Erzeugung)	1,00	0,00		
74	Abwärme	0,00	0,00			
Eigene Energieträger (nur Erzeugung, eigene Faktoren für Bedarf bitte in Spalten N und O eingeben)	98	Eigener Energieträger				
	99					
Fernwärme	1	1-keine		0,00		
	10	10-StK HKW (70% KWK)		0,80		
	11	11-StK HKW (35% KWK)		1,10		
	12	12-StK HW (0% KWK)		1,50		
	Gas-BHKW	20	20-Gas-BHKW (70% KWK)	Berechnung im Blatt Fern- wärme	0,70	
		21	21-Gas-BHKW (35% KWK)		1,10	
		22	22-Gas-BHW (0% KWK)		1,50	
	Heizöl-EL-BHKW	30	30-Öl-BHKW (70% KWK)		0,80	
		31	31-Öl-BHKW (35% KWK)		1,10	
		32	32-Öl-BHW (0% KWK)		1,50	
Fernwärme/BHKW: Eigene Eingabe	40	40-Eigene Eingabe: 90% KWK	0,80			
Nah-/Fernwärme aus KWK	13	fossiler Brennstoff			0,70	
	14	erneuerbarer Brennstoff			0,00	
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken	15	fossiler Brennstoff			1,30	
	16	erneuerbarer Brennstoff		0,10		

Wärmeerzeuger			x) Gas wird verwendet	
Nr.	Typ	Brennstoff (f. Blatt "Vergleich")		
1	1-keine			
10	10-BW-Kessel Gas verbessert		1	x
11	11-BW-Kessel Öl verbessert		2	
12	12-BW-Kessel Gas		1	x
13	13-BW-Kessel Öl		2	
20	20-NT-Kessel Gas		1	x
21	21-NT-Kessel Öl		2	
30	30-Stückgutfeuerung (direkte und indirekte Wärmeabgabe)		3	
31	31-Pelletfeuerung (direkte und indirekte Wärmeabgabe)		4	
32	32-Pelletfeuerung (nur indirekte Wärmeabgabe)		4	
40	40-Reserve			

Geschirrspülen & Wäschewaschen	
1-Warmwasseranschluss	
2-Kaltwasseranschluss	

Wäschetrockner	Verfügbarkeit Strom	Verfügbarkeit Verdunstung
1-Wäscheleine	1	1
2-Trockenschrank (kalt!)	1	1
3-Trockenschrank (kalt!) in Abluft	0,9	0,9
4-Kondensationstrockner	0,7	0
5-Ablufttrockner Strom	1	1
6-Ablufttrockner Gas	1	1

Kochen	Anteil elektrisch	Primärenergiefaktor	CO ₂ -Faktor	PER-Faktor
		1-Strom	100%	1,80
2-Erdgas	0%	1,10	0,25	1,75
3-Flüssiggas	0%	1,10	0,27	1,75